



Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Puskin nr. 52/A, MD-2012 Chișinău, Tel: 022 823955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 503

din 19.08.2025

mun. Chișinău

**cu privire la aprobarea Graficului de temperatură pentru regimurile de lucru
ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică**

În temeiul art. 9 alin. (2), lit. m) din Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 415*) cu modificările ulterioare, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Graficele de temperatură pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, pentru titularii de licențe care desfășoară activitatea de producere, distribuție și furnizare a energiei termice, conform anexelor nr. 1-8 la prezenta Hotărâre.
2. Departamentul gaze naturale și energie termică va aduce prezenta Hotărâre la cunoștință titularilor de licențe.
3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe pagina web oficială a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.
4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea publică emitentă în termen de 30 de zile de la notificarea acesteia.

Alexei TARAN
Director general


Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexandru URSU
Director

Graficul de temperatură
pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică al
S.A. „Termoelectrica”

90/50 °C		
T _{act. exterior}	T ₁	T ₂
8	60.0	48.2
7	60.0	47.1
6	60.0	45.9
5	61.4	46.1
4	62.7	46.3
3	64.1	46.4
2	65.5	46.6
1	66.8	46.8
0	68.2	47.0
-1	69.5	47.2
-2	70.9	47.4
-3	72.3	47.6
-4	73.6	47.8
-5	75.0	47.9
-6	76.4	48.1
-7	77.7	48.3
-8	79.1	48.5
-9	80.5	48.7
-10	81.8	48.9
-11	83.2	49.1
-12	84.5	49.3
-13	85.9	49.4
-14	87.3	49.6
-15	88.6	49.8
-16	90.0	50.0

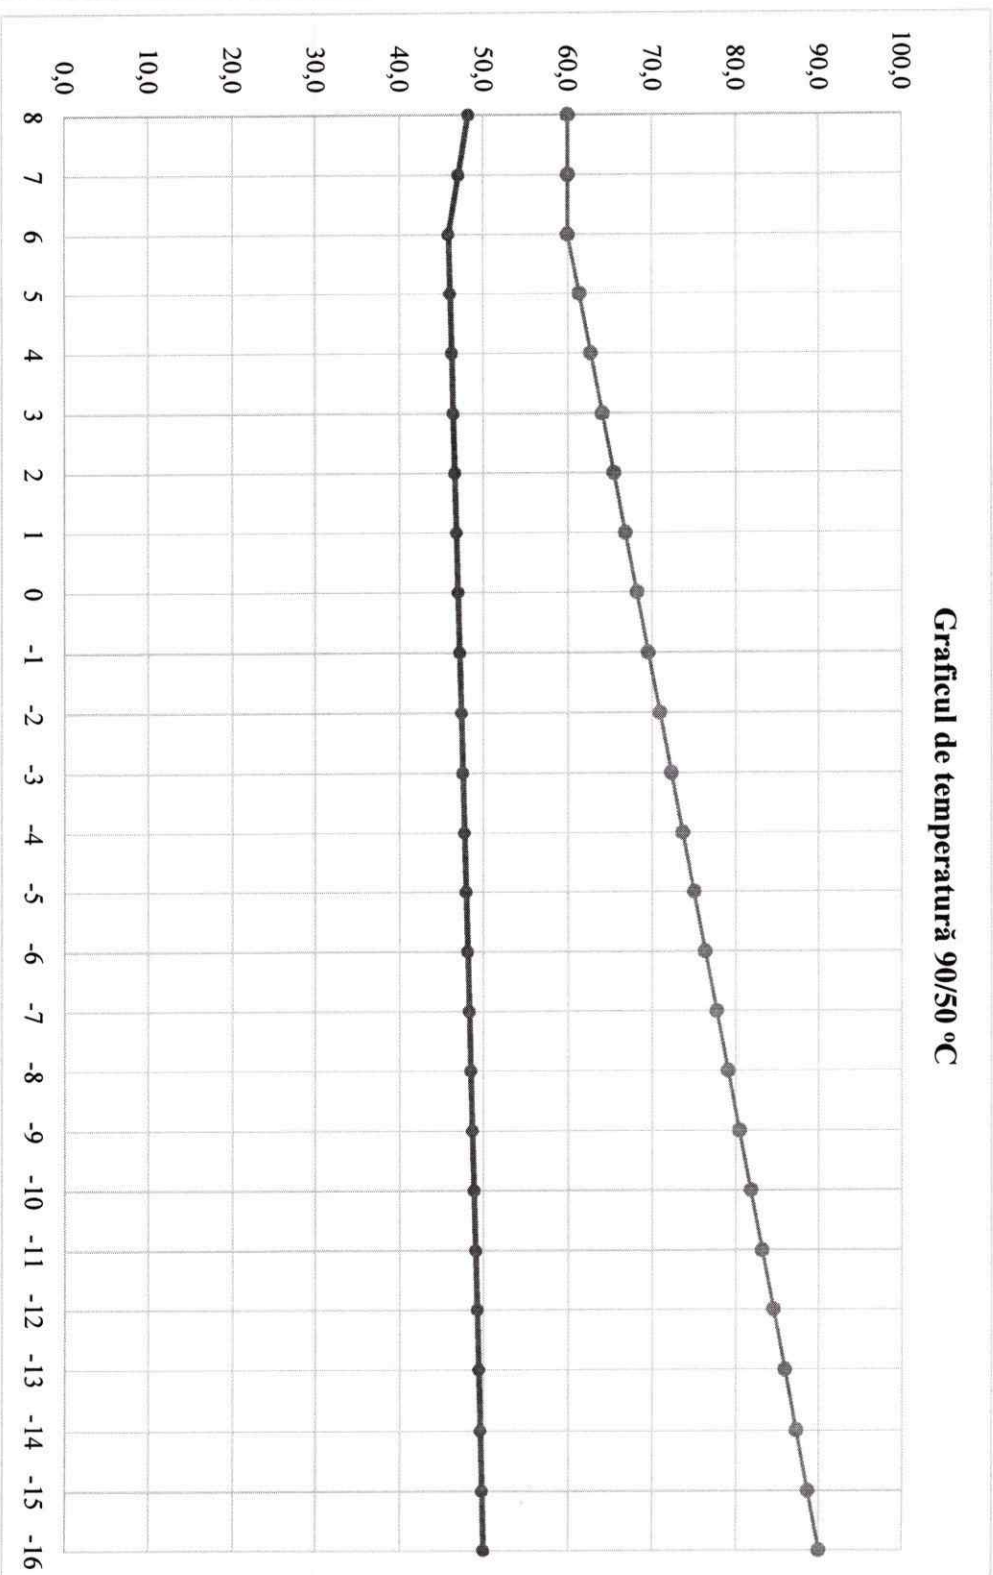


Graficul de temperatură

pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică S.A. „CET-Nord”

Tabelul 1: Graficul de temperatură 120/70 °C


Sursa de generare: CET

120/70 °C		
T _{aer. exterior}	T ₁	T ₂
10	60.0	48.9
9	60.0	47.5
8	60.0	46.1
7	60.0	44.7
6	60.0	43.3
5	60.1	42.0
4	62.9	43.5
3	65.6	44.8
2	68.4	46.2
1	71.1	47.5
0	73.8	48.8
-1	76.5	50.1
-2	79.1	51.3
-3	81.8	52.6
-4	84.4	53.8
-5	87.0	55.1
-6	89.6	56.3
-7	92.2	57.5
-8	94.8	58.7
-9	95.0	57.5
-10	95.0	56.1
-11	95.0	54.7
-12	95.0	53.3
-13	95.0	51.9
-14	95.0	50.6
-15	95.0	49.2
-16	95.0	47.8
-17	95.0	46.4
-18	95.0	45.0

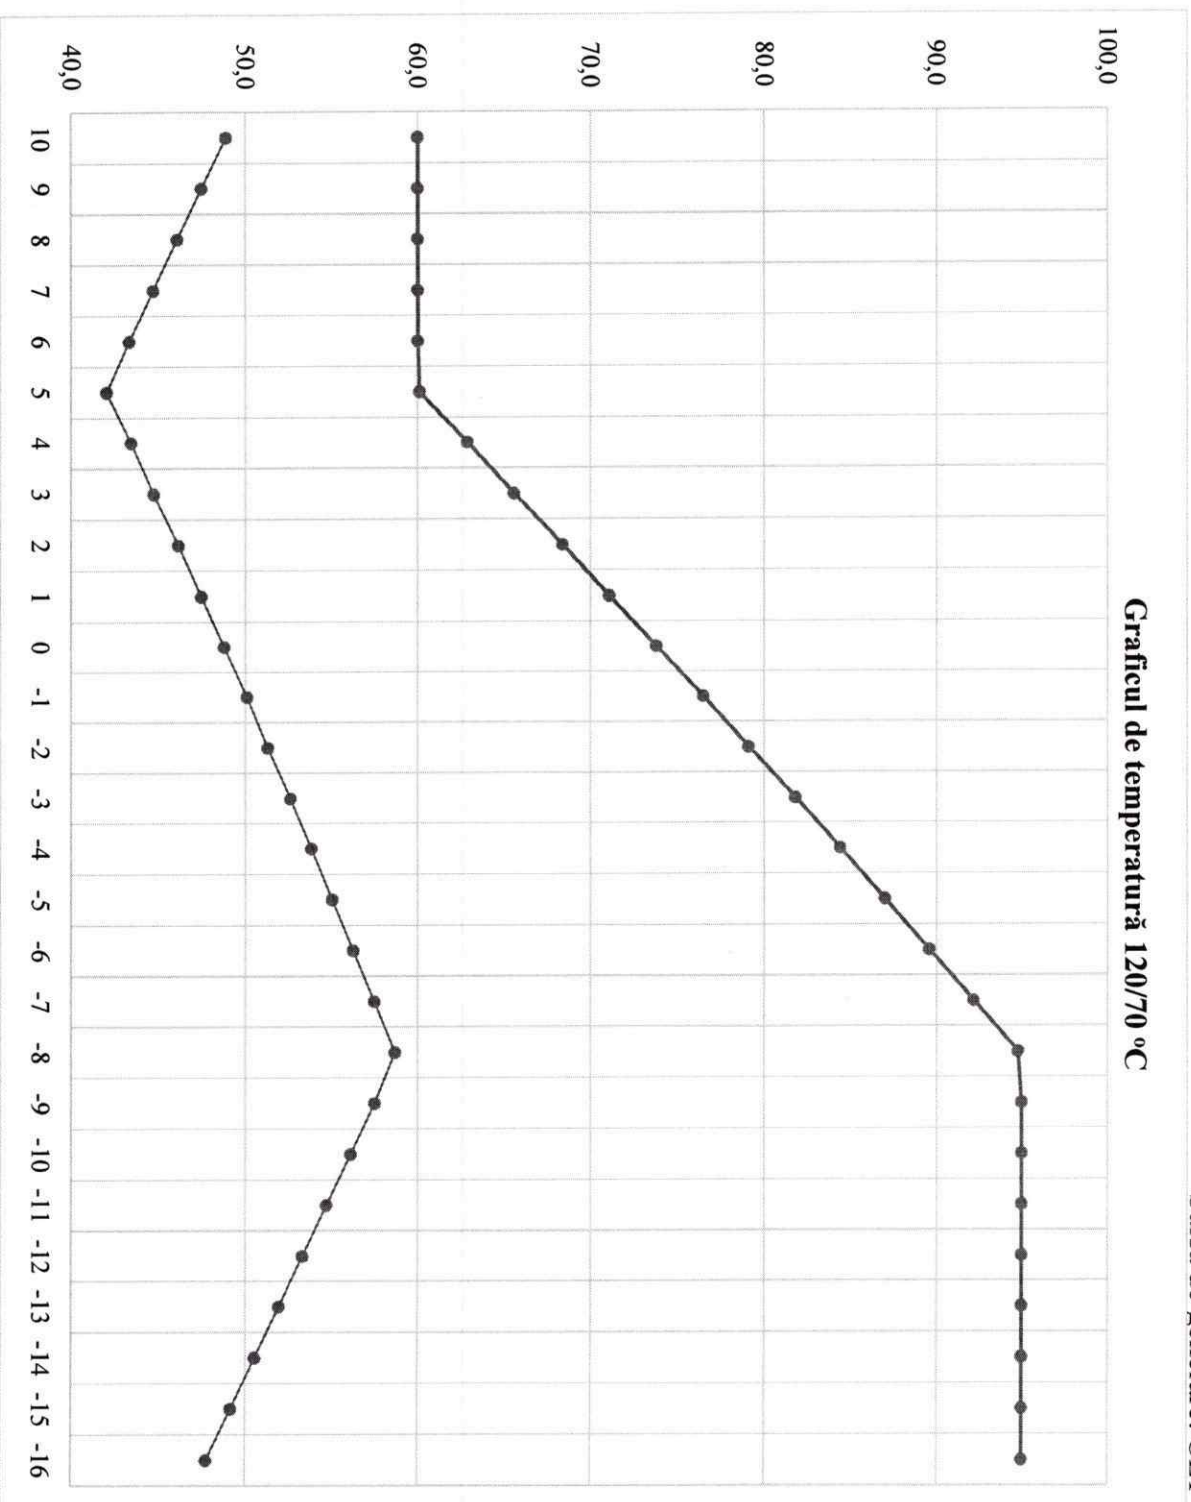

Tabelul 2: Graficul de temperatură 95/70 °C
Sursele de generare: CT


95/70 °C		
T _{aer exterior}	T ₁	T ₂
10	40.1	34.6
9	42.4	36.2
8	44.6	37.7
7	46.8	39.2
6	48.9	40.6
5	51.1	42
4	53.2	43.4
3	55.2	44.8
2	57.3	46.2
1	59.3	47.5
0	61.3	48.8
-1	63.3	50.1
-2	65.2	51.4
-3	67.2	52.6
-4	69.1	53.9
-5	71.1	55.1
-6	73.0	56.3
-7	74.9	57.5
-8	76.7	58.7
-9	78.6	59.9
-10	80.5	61
-11	82.3	62.2
-12	84.2	63.3
-13	86.0	64.5
-14	87.8	65.6
-15	89.6	66.7
-16	91.4	67.8
-17	93.2	68.9
-18	95.0	70

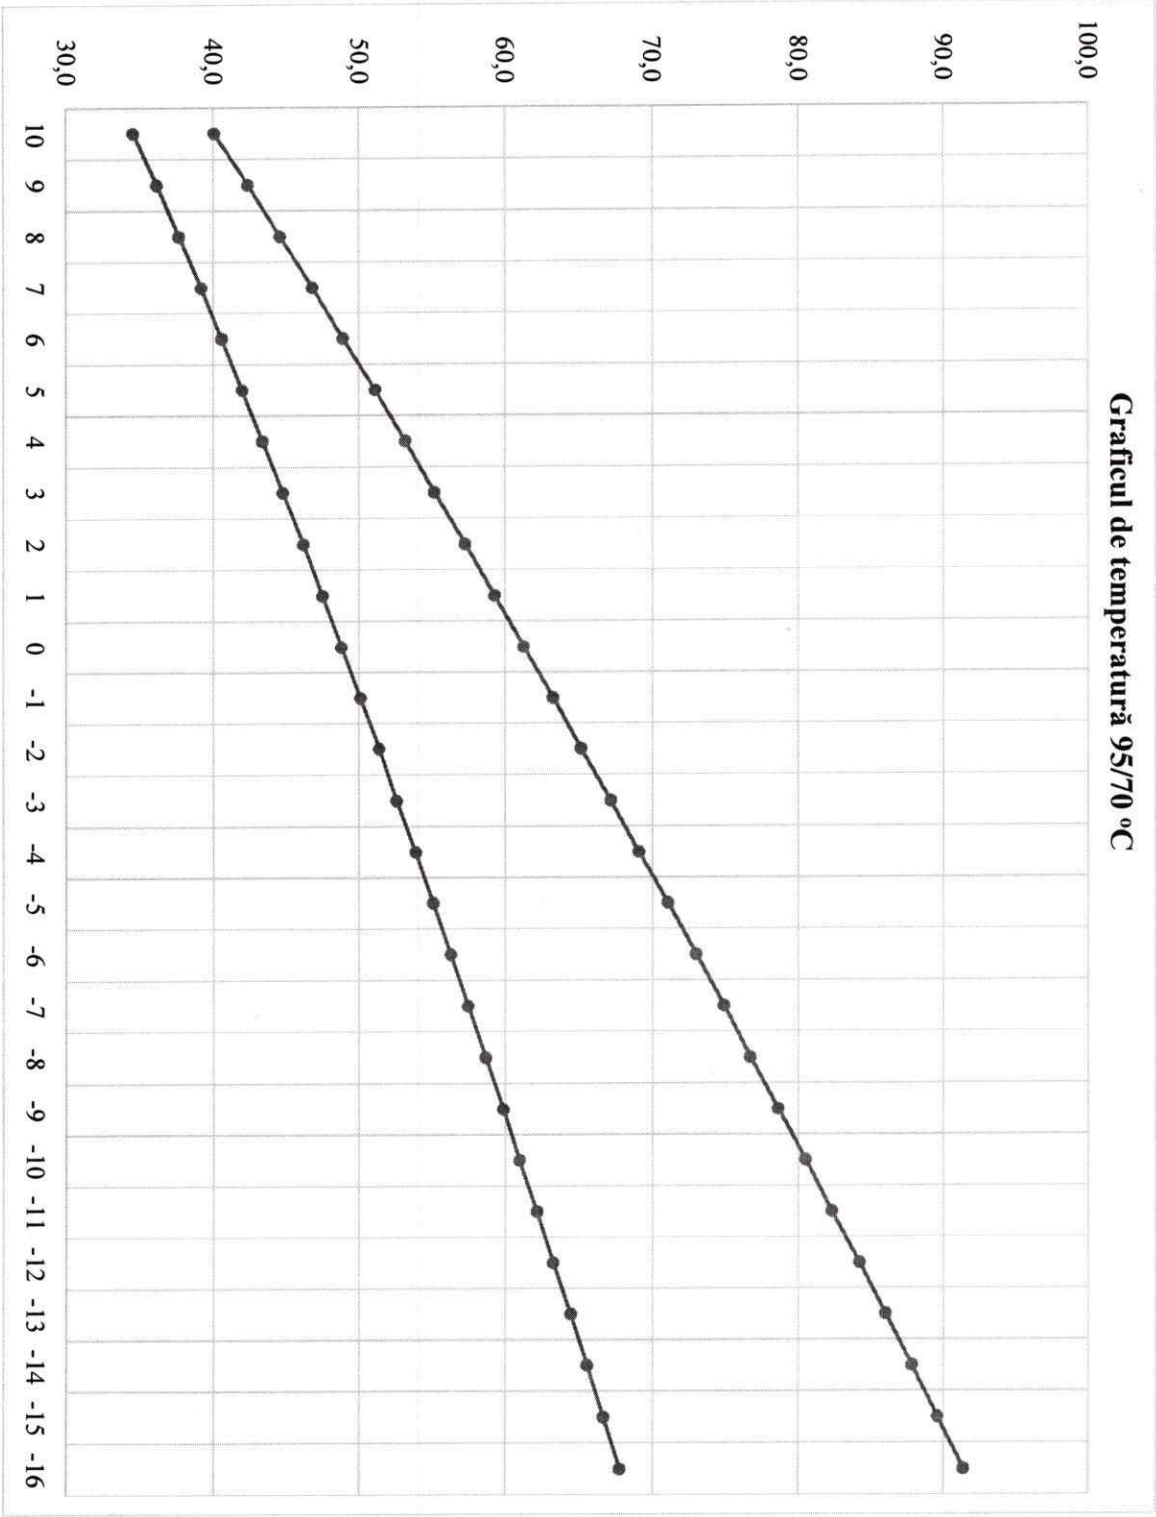

Graficul de temperatură
pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică
S.A. „Apă Canal Chișinău”


Tabelul 1: Graficul de temperatură 105/70 °C
Sursa de generare: CT „Codru”

T _{aer} exterior	105/70 °C	
	T ₁	T ₂
10	44.0	35.7
9	46.6	37.4
8	49.3	39.0
7	51.8	40.5
6	54.4	42.0
5	56.9	43.5
4	59.4	45.0
3	61.8	46.4
2	64.3	47.8
1	66.7	49.2
0	69.1	50.5
-1	71.4	51.9
-2	73.8	53.2
-3	76.1	54.5
-4	78.4	55.7
-5	80.7	57.0
-6	83.0	58.3
-7	85.2	59.5
-8	87.5	60.7
-9	89.7	61.9
-10	91.9	63.1
-11	94.1	64.3
-12	96.3	65.4
-13	98.5	66.6
-14	100.7	67.7
-15	102.9	68.9
-16	105.0	70.0

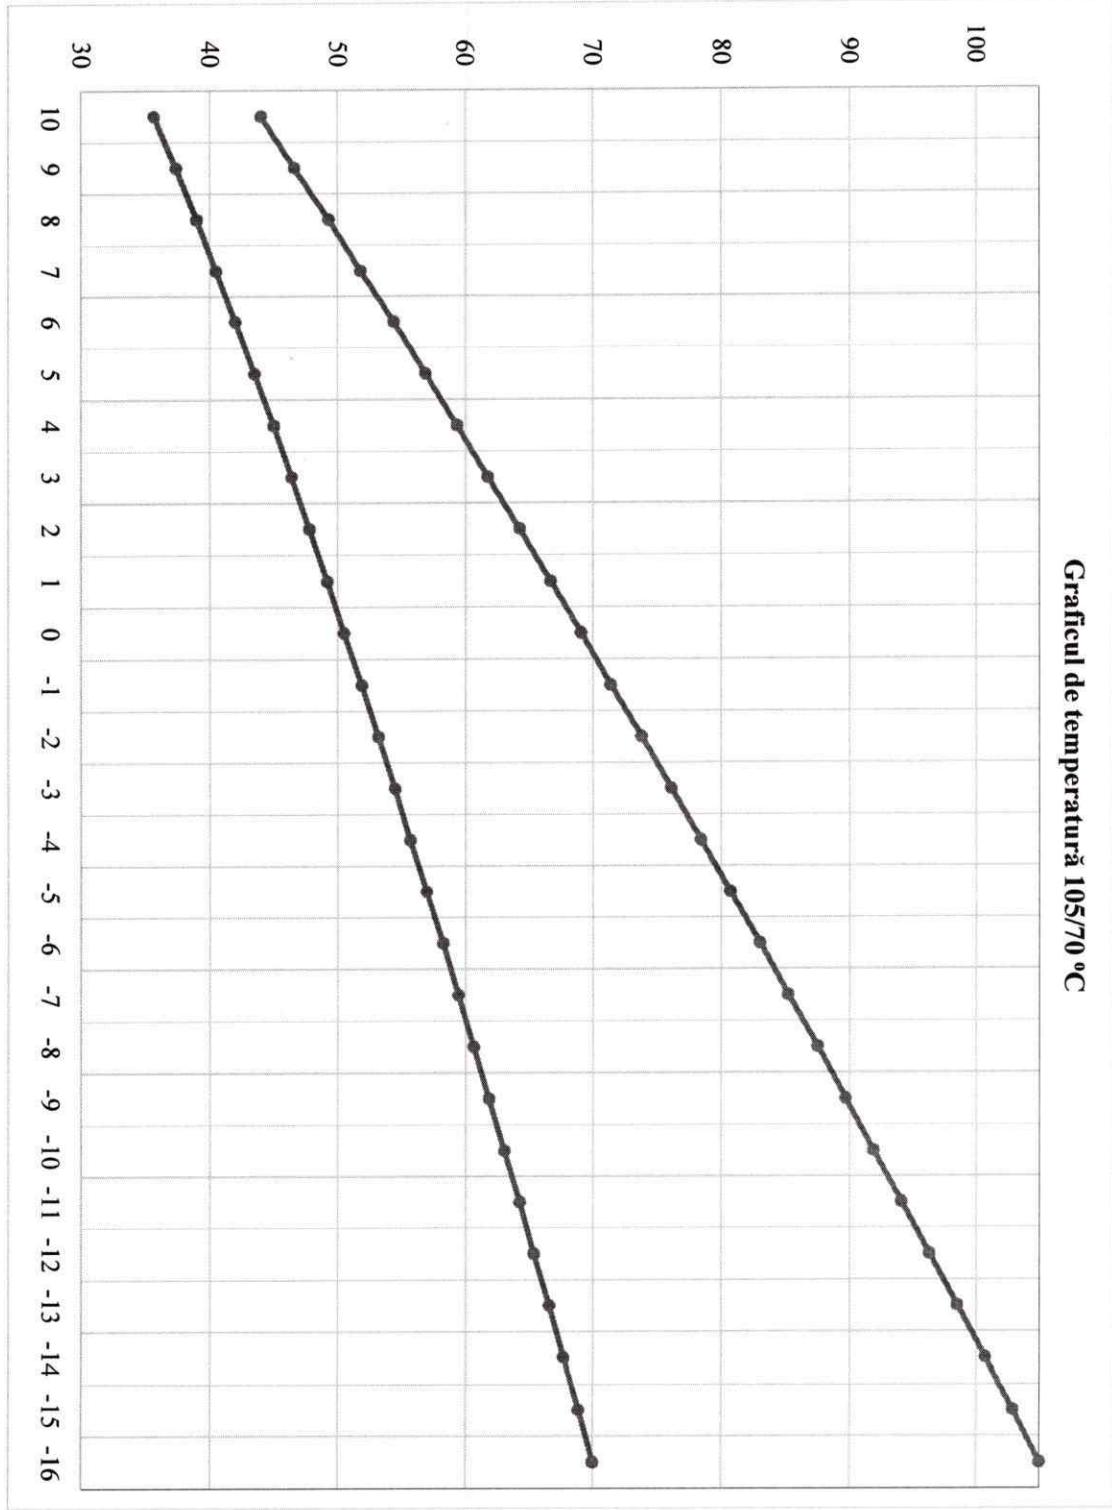


Tabelul 2: Graficul de temperatură 95/70 °C
 Sursa de generare: CT „Aeroport”

T _{aer exterior}	95/70 °C	
	T ₁	T ₂
10	41.2	35.3
9	43.6	37.0
8	45.9	38.6
7	48.2	40.1
6	50.5	41.6
5	52.7	43.1
4	54.9	44.6
3	57.0	46.0
2	59.2	47.4
1	61.3	48.8
0	63.4	50.2
-1	65.5	51.5
-2	67.5	52.8
-3	69.6	54.2
-4	71.6	55.4
-5	73.6	56.7
-6	75.6	58.0
-7	77.6	59.2
-8	79.6	60.5
-9	81.6	61.7
-10	83.5	62.9
-11	85.5	64.1
-12	87.4	65.3
-13	89.3	66.5
-14	91.2	67.7
-15	93.1	68.9
-16	95.0	70.0

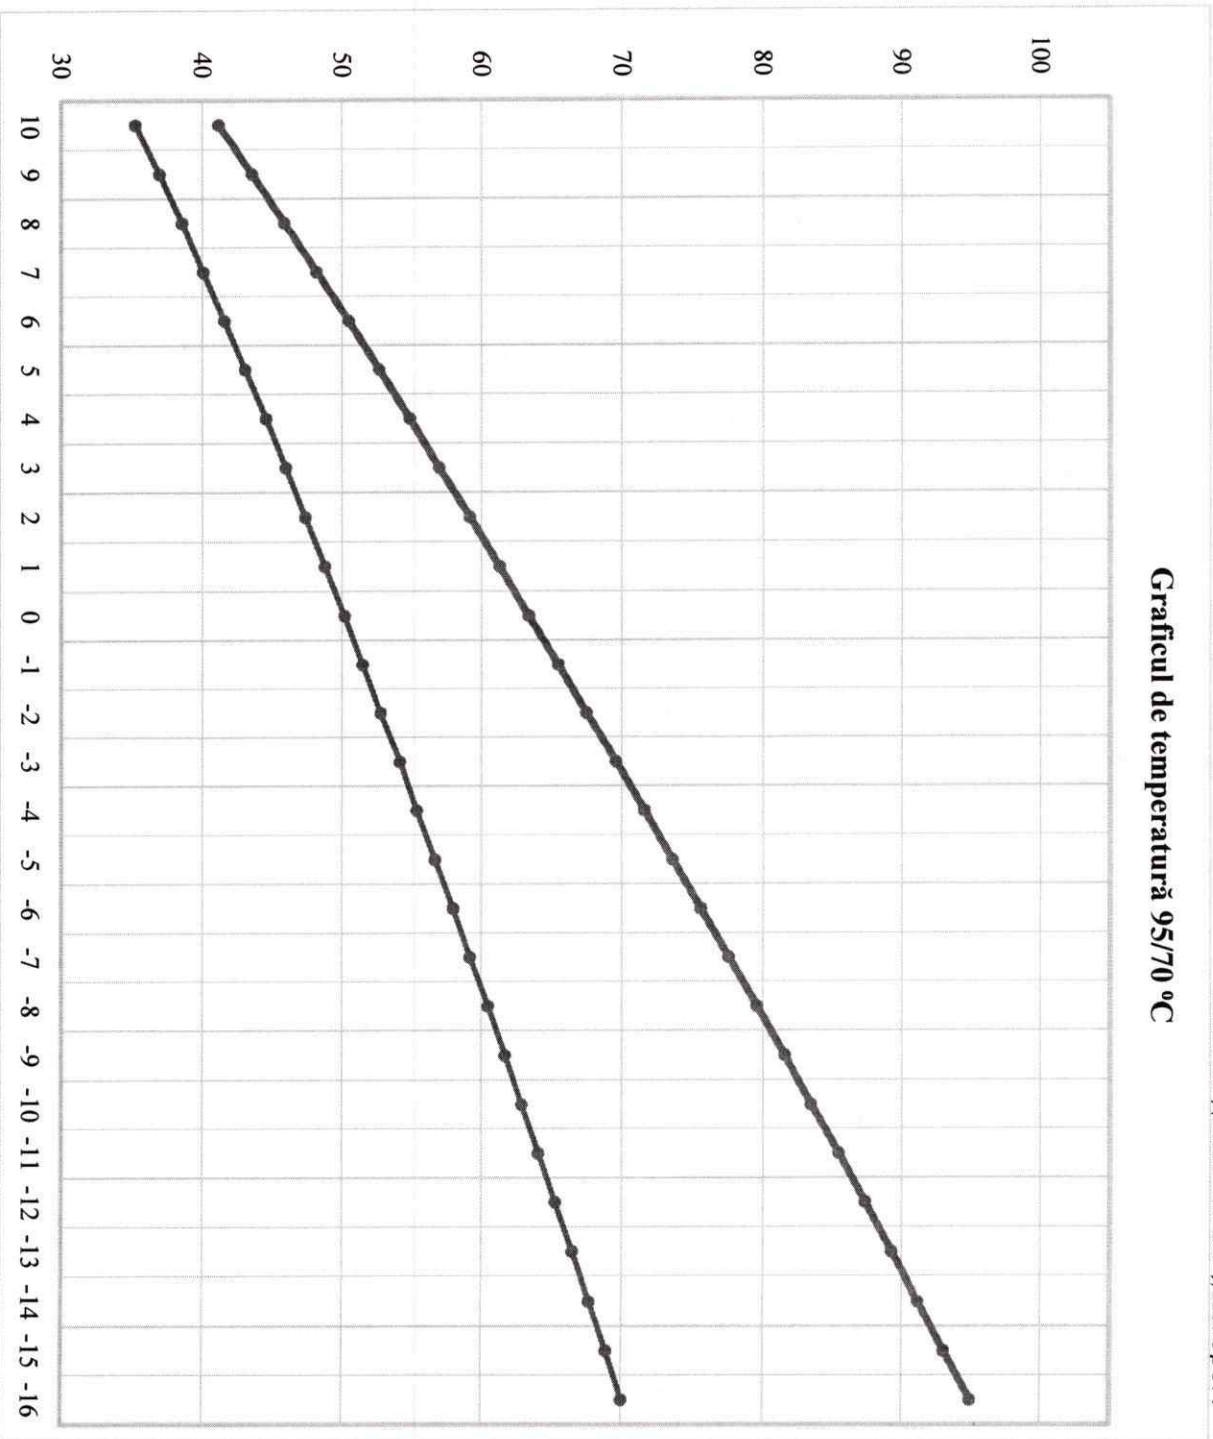


Tabelul 3: Graficul de temperatură 90/65 °C
 Sursa de generare: CT „Costiujeni”

T _{aer exterior}	90/65 °C	
	T ₁	T ₂
10	39.6	33.8
9	41.9	35.2
8	44.0	36.7
7	46.2	38.1
6	48.3	39.5
5	50.4	40.8
4	52.4	42.1
3	54.4	43.4
2	56.4	44.7
1	58.4	45.9
0	60.4	47.2
-1	62.3	48.4
-2	64.3	49.6
-3	66.2	50.8
-4	68.1	51.9
-5	70.0	53.1
-6	71.9	54.2
-7	73.7	55.3
-8	75.6	56.5
-9	77.4	57.6
-10	79.2	58.7
-11	81.1	59.7
-12	82.9	60.8
-13	84.7	61.9
-14	86.5	62.9
-15	88.2	64.0
-16	90.0	65.0

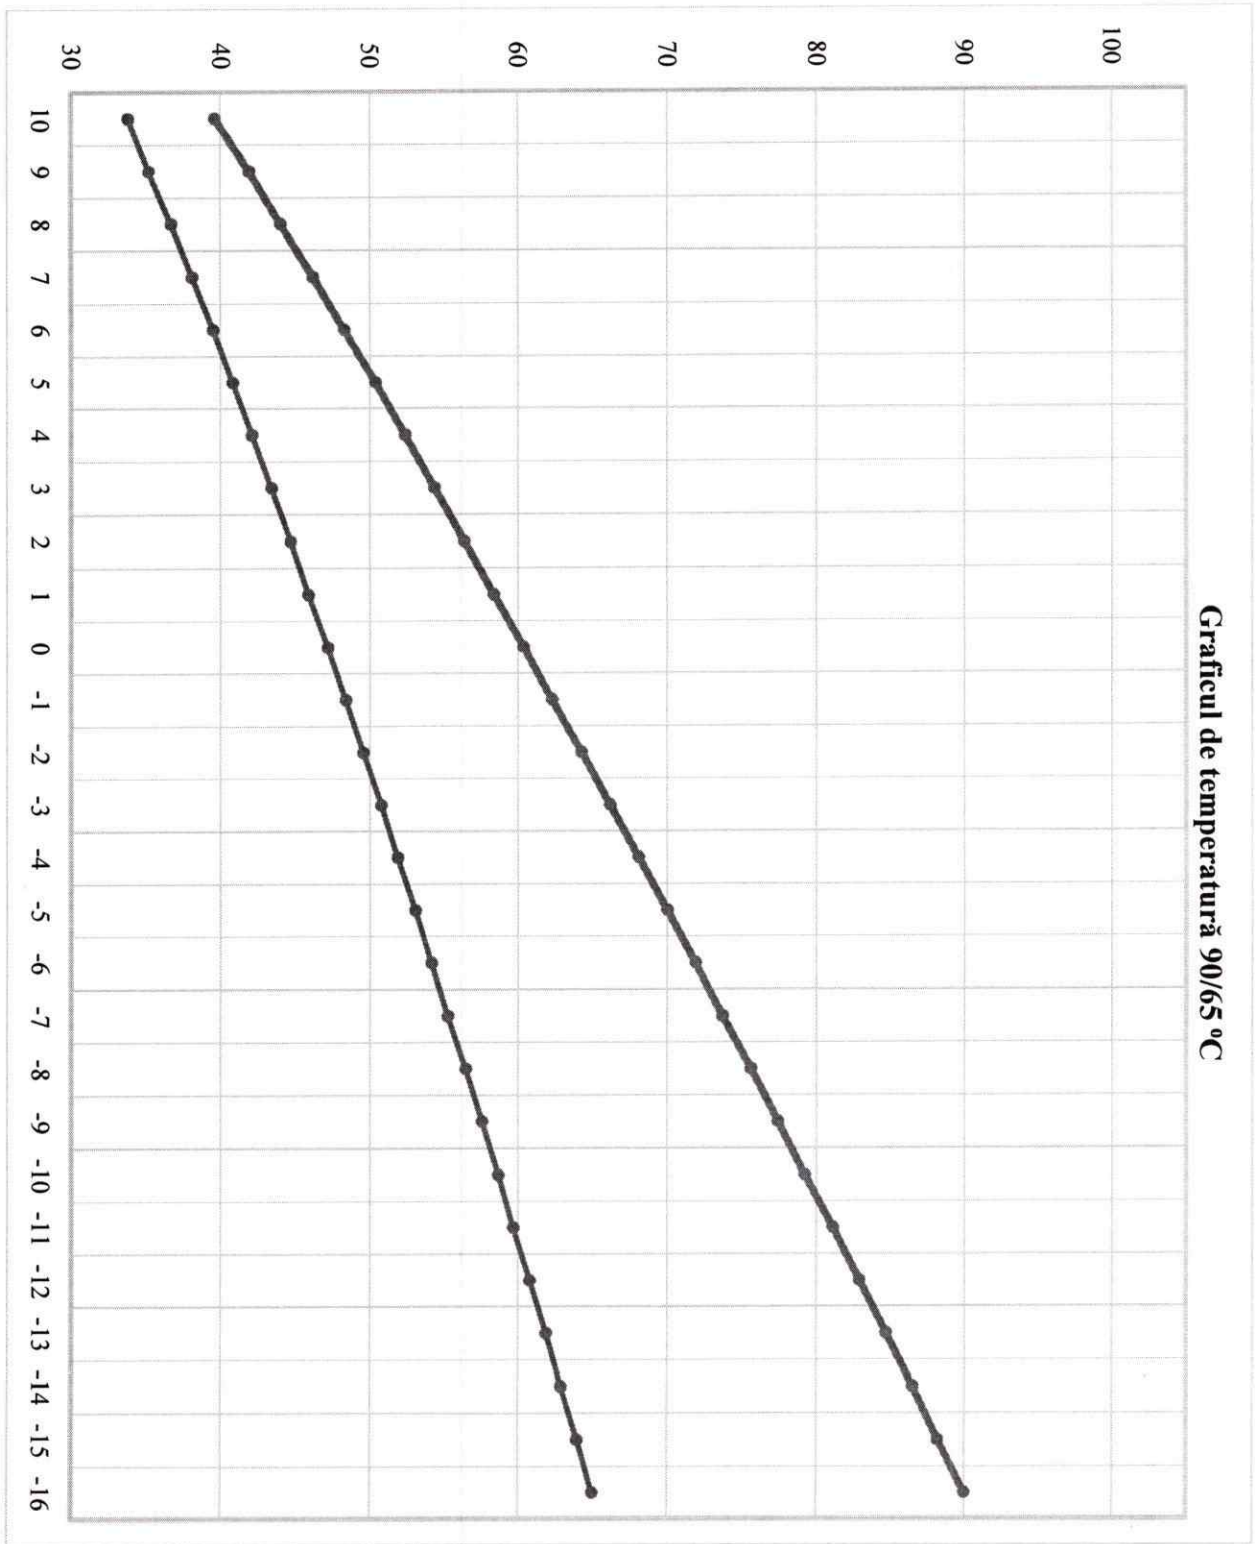

Graficul de temperatură
pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică
Î.M. a „Rețelor și Centralelor Termice Comrat”

80/60 °C		
T _{aer exterior}	T ₁	T ₂
10	35.0	30.2
9	37.0	31.5
8	39.0	32.9
7	40.0	33.3
6	42.0	34.7
5	45.0	37.1
4	47.0	38.5
3	49.0	39.9
2	50.0	40.3
1	52.0	41.7
0	53.0	42.1
-1	55.0	43.5
-2	57.0	44.9
-3	59.0	46.3
-4	60.0	46.7
-5	62.0	48.1
-6	64.0	49.5
-7	65.0	49.8
-8	67.0	51.2
-9	69.0	52.6
-10	70.0	53.0
-11	72.0	54.4
-12	74.0	55.8
-13	75.0	56.2
-14	77.0	57.6
-15	79.0	59.0
-16	80.0	59.4

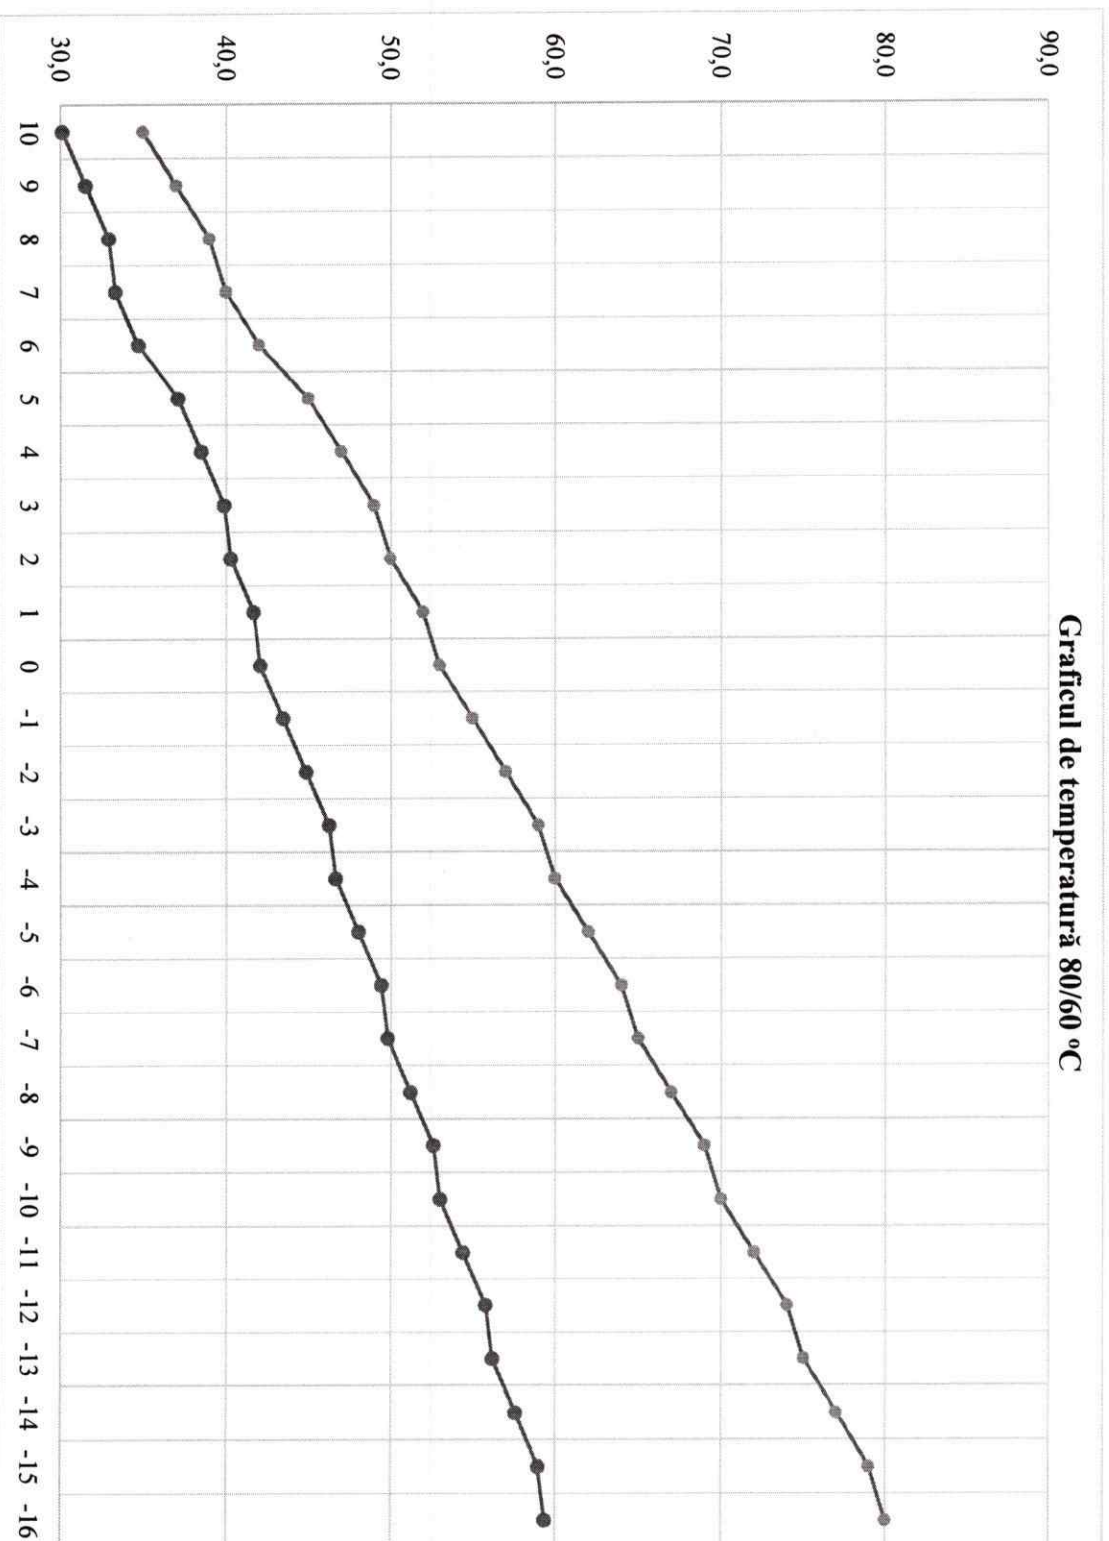


Grafi cul de temperatur 

pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizat  cu energie termic 


S.A. "Comgaz Plus"

95/65 �C		
T aer exterior	T ₁	T ₂
10	38	30.9
9	39	31.1
8	41	32.2
7	44	34.3
6	46	35.4
5	47	35.5
4	48	35.6
3	50	36.8
2	52	37.9
1	54	39.0
0	56	40.1
-1	57	40.2
-2	59	41.4
-3	60	41.5
-4	62	42.6
-5	64	43.7
-6	65	43.8
-7	67	44.9
-8	68	45.1
-9	70	46.2
-10	72	47.3
-11	75	49.4
-12	78	51.5
-13	81	53.6
-14	84	55.8
-15	87	57.9
-16	90	60.0
-17	92	61.1
-18	94	62.2

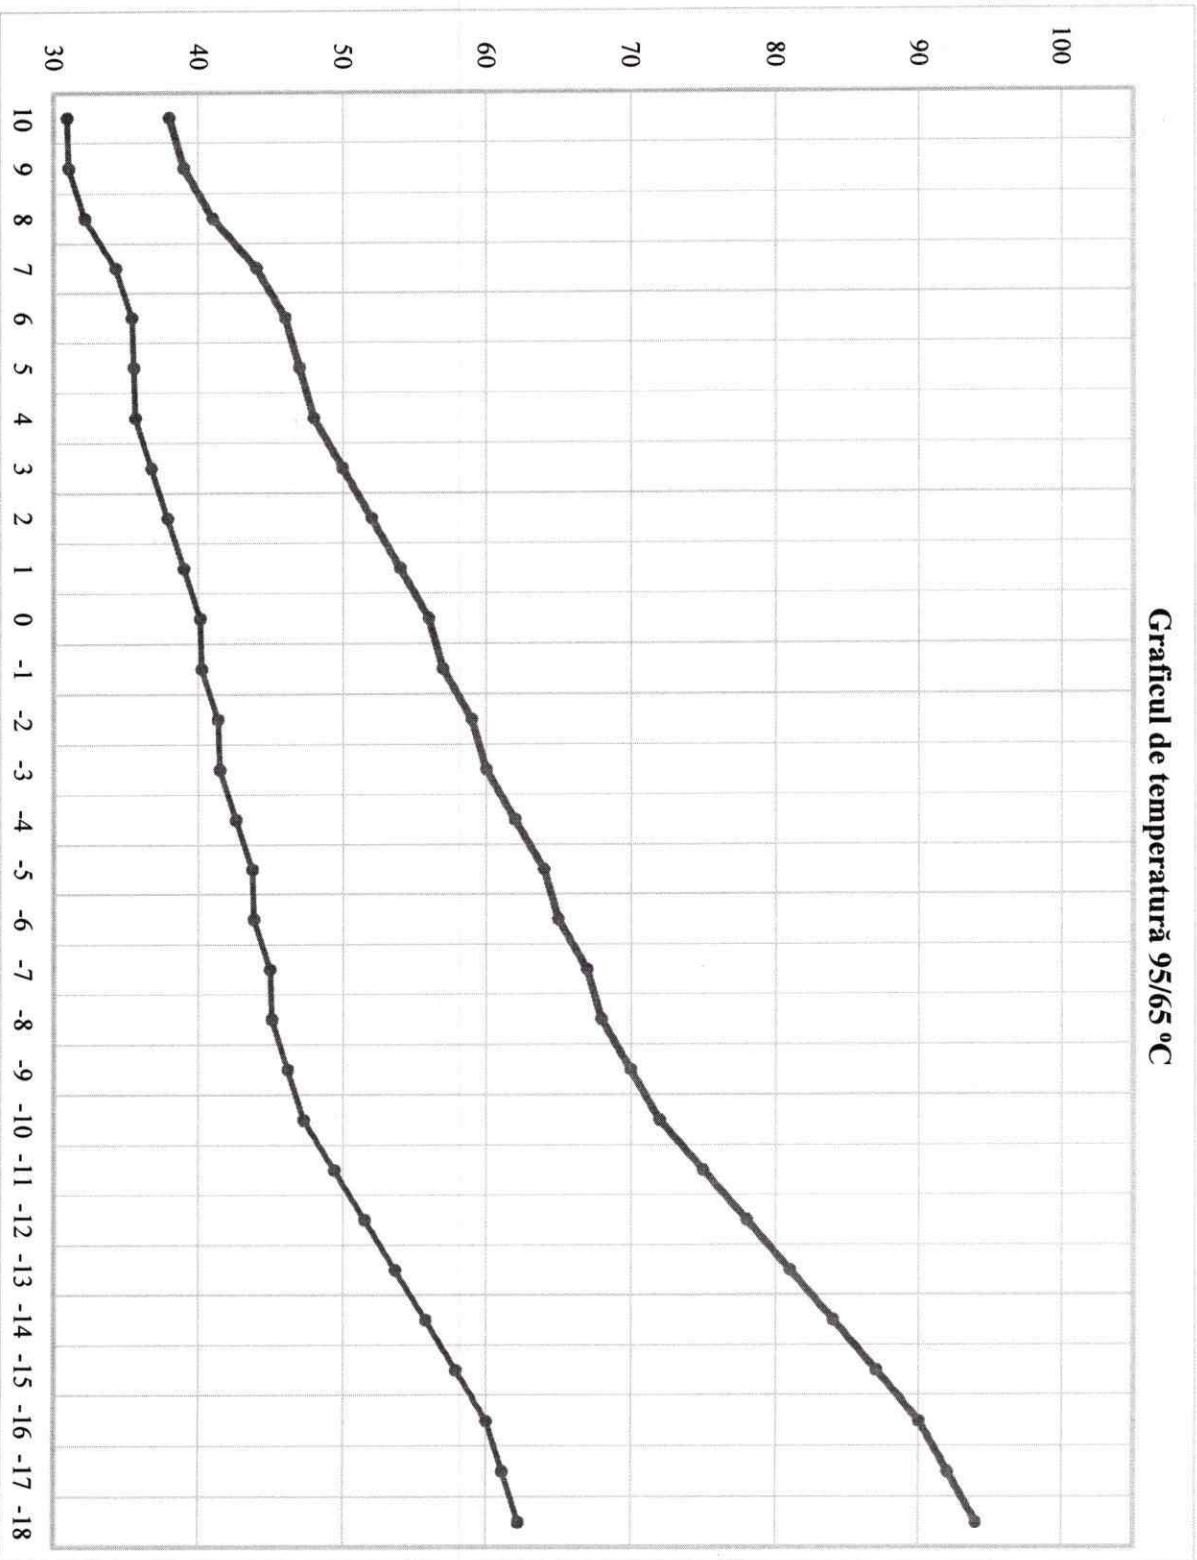


Grafiicul de temperatură
 pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică
 Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”

85/60 °C		
T _{aer. exterior}	T ₁	T ₂
10	37.6	31.9
9	39.6	34.5
8	41.6	35.9
7	43.5	37.2
6	45.4	38.6
5	47.3	39.9
4	49.2	41.2
3	51.0	42.5
2	52.9	43.7
1	54.7	44.9
0	56.4	46.2
-1	58.2	47.4
-2	60.0	48.5
-3	61.7	49.7
-4	63.4	50.9
-5	65.2	52.0
-6	66.9	53.2
-7	68.6	54.3
-8	70.3	55.4
-9	71.9	56.5
-10	73.6	57.6
-11	75.2	58.7
-12	76.9	59.7
-13	78.5	60.8
-14	80.2	61.9
-15	81.8	62.9
-16	83.4	64.0

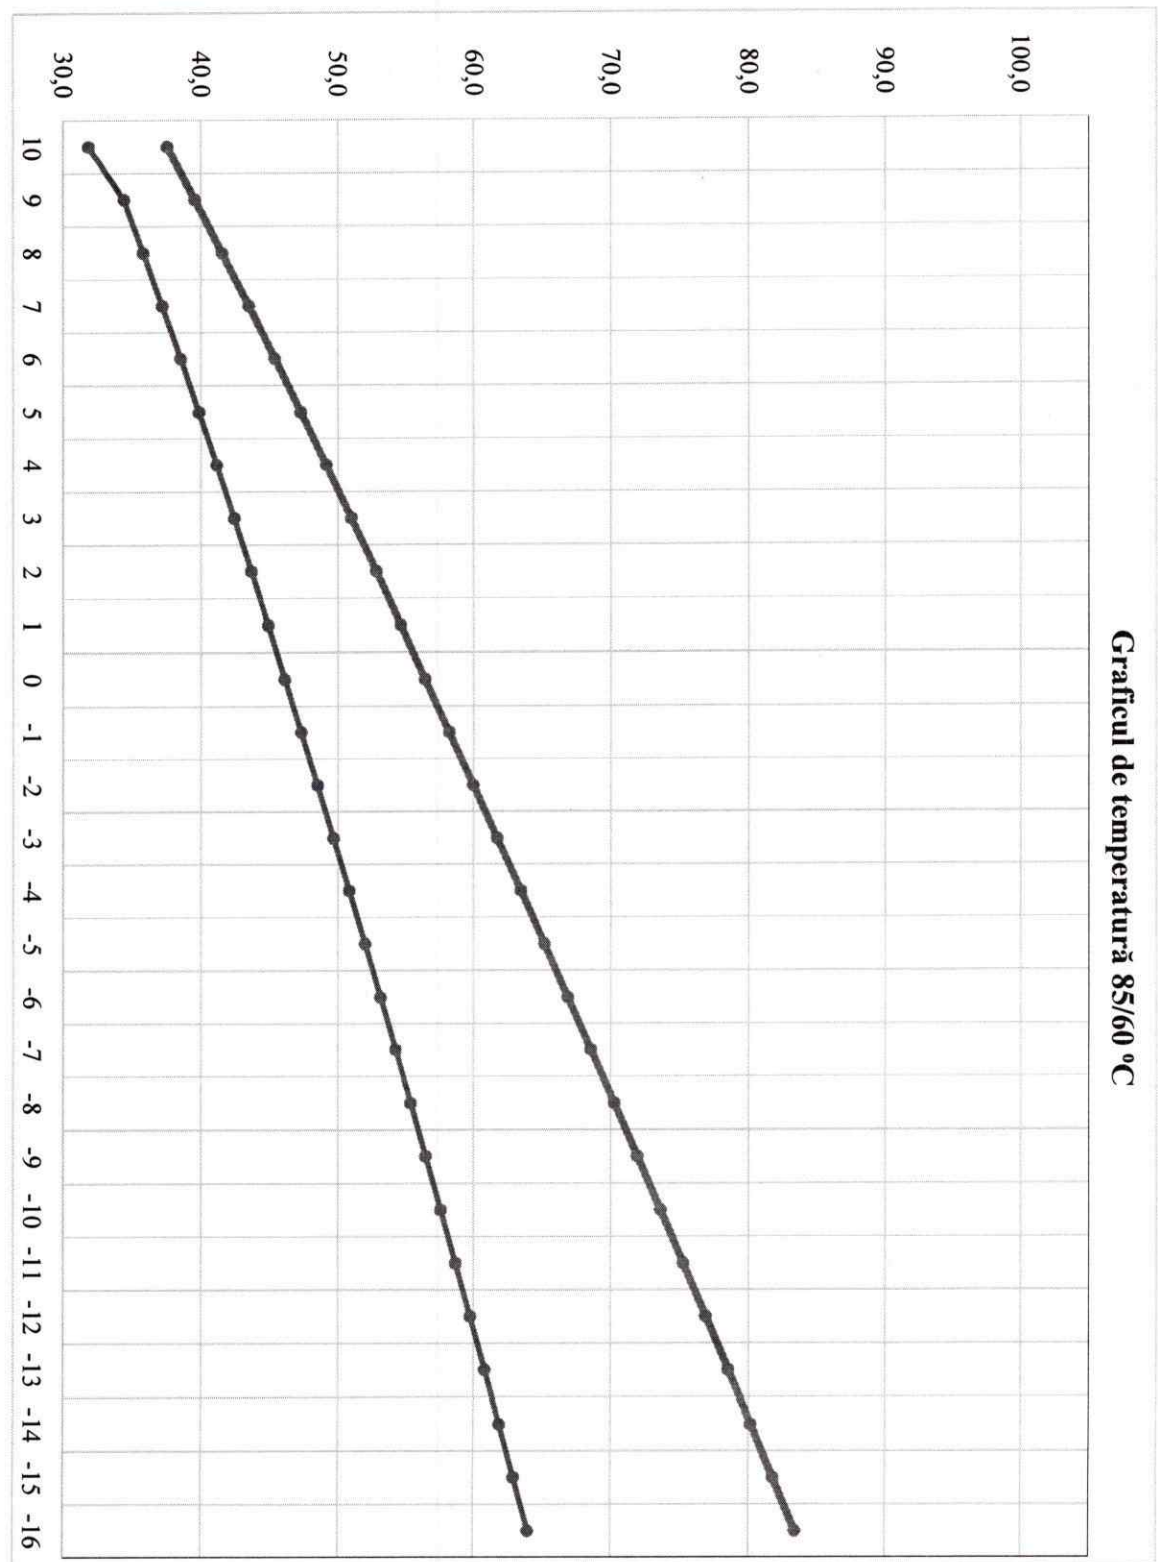

Graficul de temperatură
pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică
Î.M. „Anterno”

80/50 °C		
T _{aer exterior}	T ₁	T ₂
10	36.3	29.2
9	38.2	30.3
8	40.1	31.2
7	41.9	32.2
6	43.7	33.1
5	45.5	34.0
4	47.3	34.9
3	49.0	35.8
2	50.8	36.7
1	52.5	37.5
0	54.2	38.3
-1	55.9	39.1
-2	57.6	39.9
-3	59.2	40.7
-4	60.9	41.5
-5	62.5	42.2
-6	64.2	43.0
-7	65.8	43.7
-8	67.4	44.5
-9	69.0	45.2
-10	70.6	45.9
-11	72.2	46.6
-12	73.8	47.3
-13	75.3	48.0
-14	76.9	48.7
-15	78.4	49.3
-16	80.0	50.0

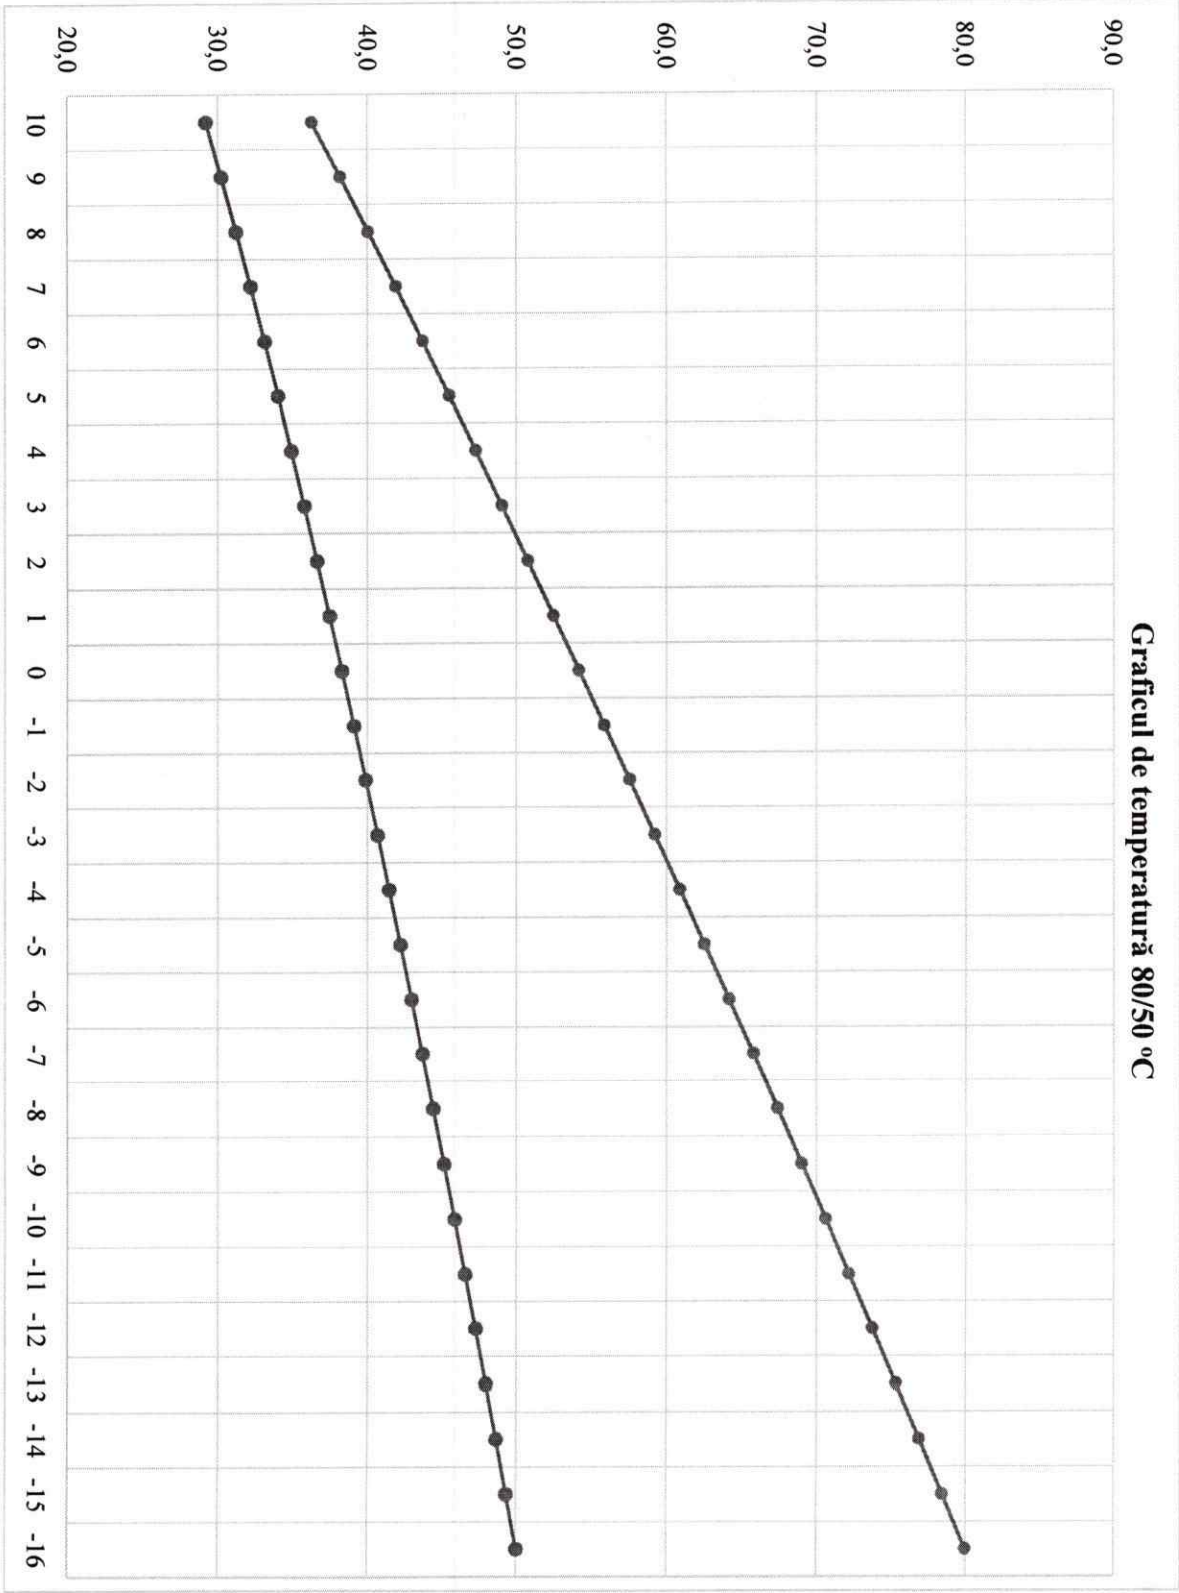

Graficul de temperatură
pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică
Î.M. „Termotrans Taracia”

80/50 °C		
T _{aer exterior}	T ₁	T ₂
10	36.8	29.5
9	38.7	30.5
8	40.6	31.5
7	42.5	32.5
6	44.4	33.5
5	46.2	34.4
4	48.0	35.3
3	49.8	36.2
2	51.6	37.1
1	53.4	37.9
0	55.1	38.8
-1	56.9	39.6
-2	58.6	40.4
-3	60.3	41.2
-4	62.0	42.0
-5	63.7	42.8
-6	65.3	43.5
-7	67.0	44.3
-8	68.7	45.0
-9	70.3	45.8
-10	71.9	46.5
-11	73.6	47.2
-12	75.2	47.9
-13	76.8	48.6
-14	78.4	49.3
-15	80.0	50.0
-16	81.6	50.7

