



Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Puskin nr. 52/A , MD-2012 Chișinău, Tel: 022 823955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 589

din 29.09.2026

mun. Chișinău

privind modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 503/2025 cu privire la aprobarea Graficului de temperatură pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică

În temeiul pct. 13 lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 334/2018, art. 9 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 415*) cu modificările ulterioare, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Anexele nr. 1, 2, 4 la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 503/2025 cu privire la aprobarea Graficului de temperatură pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică se expun în redacție nouă, conform anexelor la prezenta Hotărâre.

2. Anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 503/2025 cu privire la aprobarea Graficului de temperatură pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică se abrogă.

3. Departamentul gaze naturale și energie termică va aduce prezenta Hotărâre la cunoștința titularilor de licențe vizați.

4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe pagina web oficială a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

5. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea publică emitentă în termen de 30 de zile de la notificarea acesteia.

Alexei TARAN
Director general

Constantin BOROSAN
Director


Eugen CARPOV
Director

Alexandru URSU
Director

Graficul de temperatură
pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică al
S.A. „Termoelectrica”


Tabelul nr. 1: Graficul de temperatură 90/50 °C
Sursele de generare CET -1, CET-2, CT Vest, CT Sud

90/50 °C		
T _{aer. exterior}	T ₁	T ₂
8	60,0	48,2
7	60,0	47,1
6	60,0	45,9
5	61,4	46,1
4	62,7	46,3
3	64,1	46,4
2	65,5	46,6
1	66,8	46,8
0	68,2	47,0
-1	69,5	47,2
-2	70,9	47,4
-3	72,3	47,6
-4	73,6	47,8
-5	75,0	47,9
-6	76,4	48,1
-7	77,7	48,3
-8	79,1	48,5
-9	80,5	48,7
-10	81,8	48,9
-11	83,2	49,1
-12	84,5	49,3
-13	85,9	49,4
-14	87,3	49,6
-15	88,6	49,8
-16	90,0	50,0

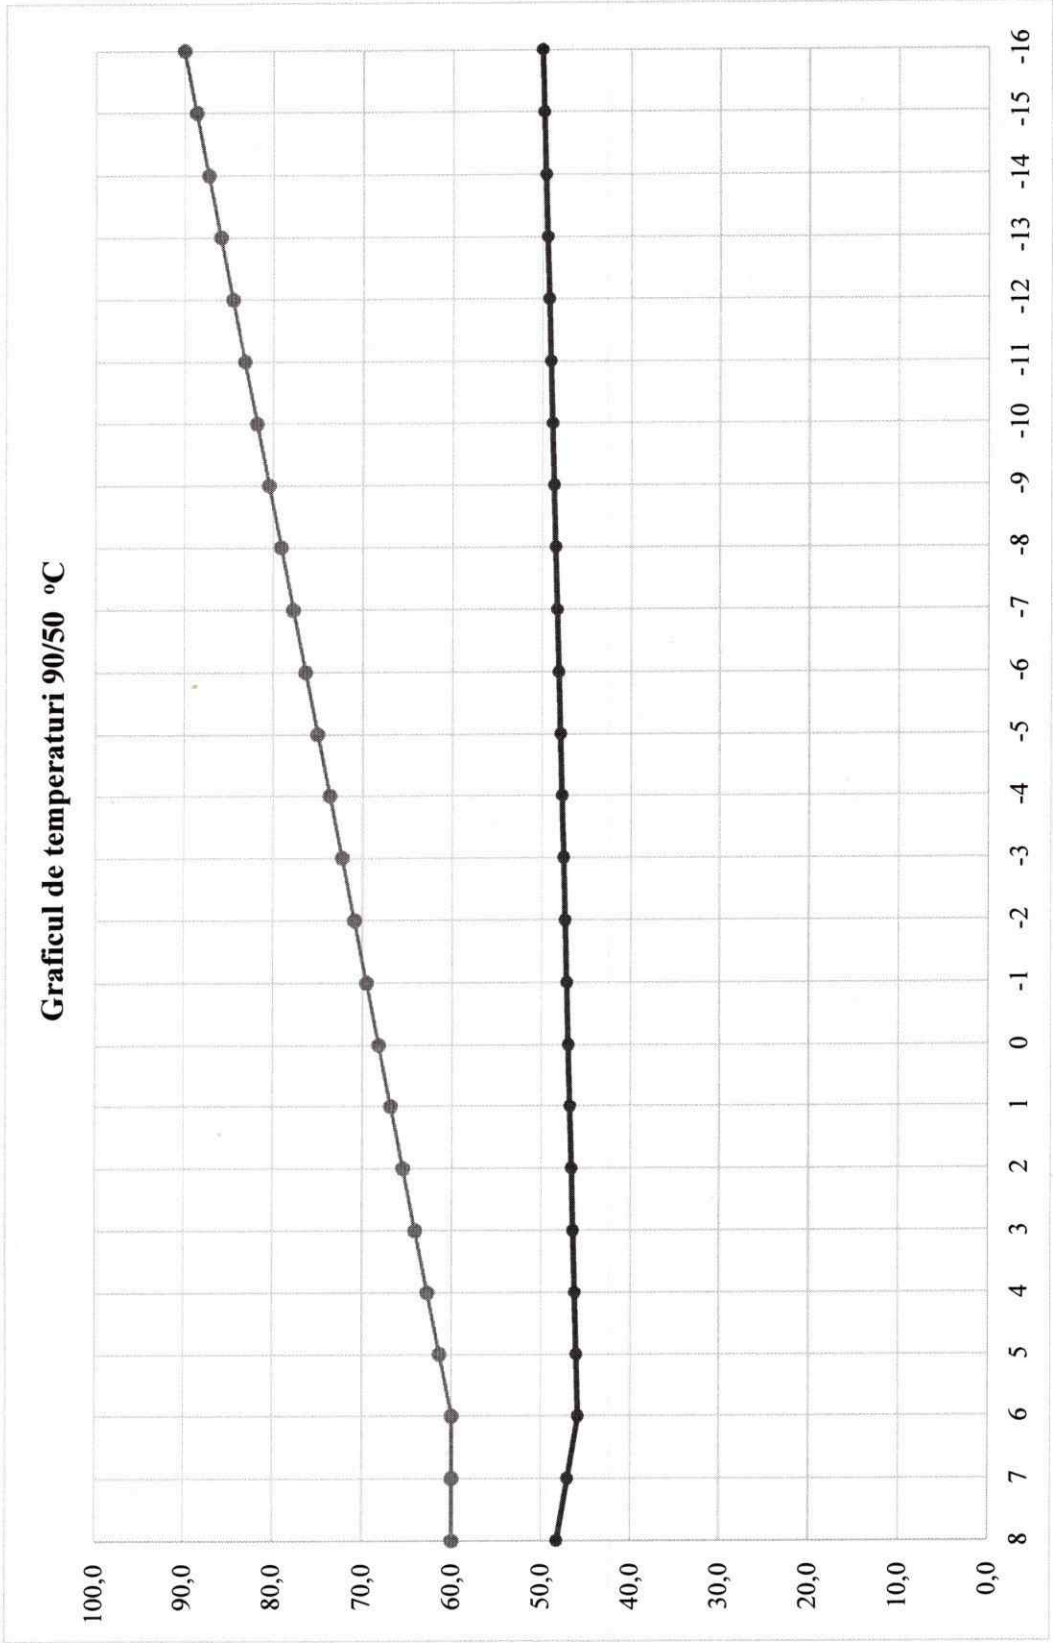

Tabelul nr. 2: Graficul de temperatură 70/55 °C Sursele de generare
6 CT Suburbane - 6021 Bubuieci, 6031 Tohatin, 6041 Ghidighici, 6061 Vatra, 6131 Ciorescu, 6141 Cricova


70/55 °C		
Taer. exterior	T ₁	T ₂
10	33,7	30,2
9	35,4	31,4
8	36,9	32,5
7	38,5	33,6
6	40,0	34,7
5	41,5	35,8
4	43,0	36,8
3	44,4	37,8
2	45,9	38,8
1	47,3	39,8
0	48,7	40,8
-1	50,1	41,7
-2	51,5	42,7
-3	52,9	43,6
-4	54,3	44,6
-5	55,6	45,5
-6	57,0	46,4
-7	58,3	47,3
-8	59,6	48,2
-9	61,0	49,0
-10	62,3	49,9
-11	63,6	50,8
-12	64,9	51,6
-13	66,2	52,5
-14	67,5	53,3
-15	68,7	54,2
-16	70,0	55,0

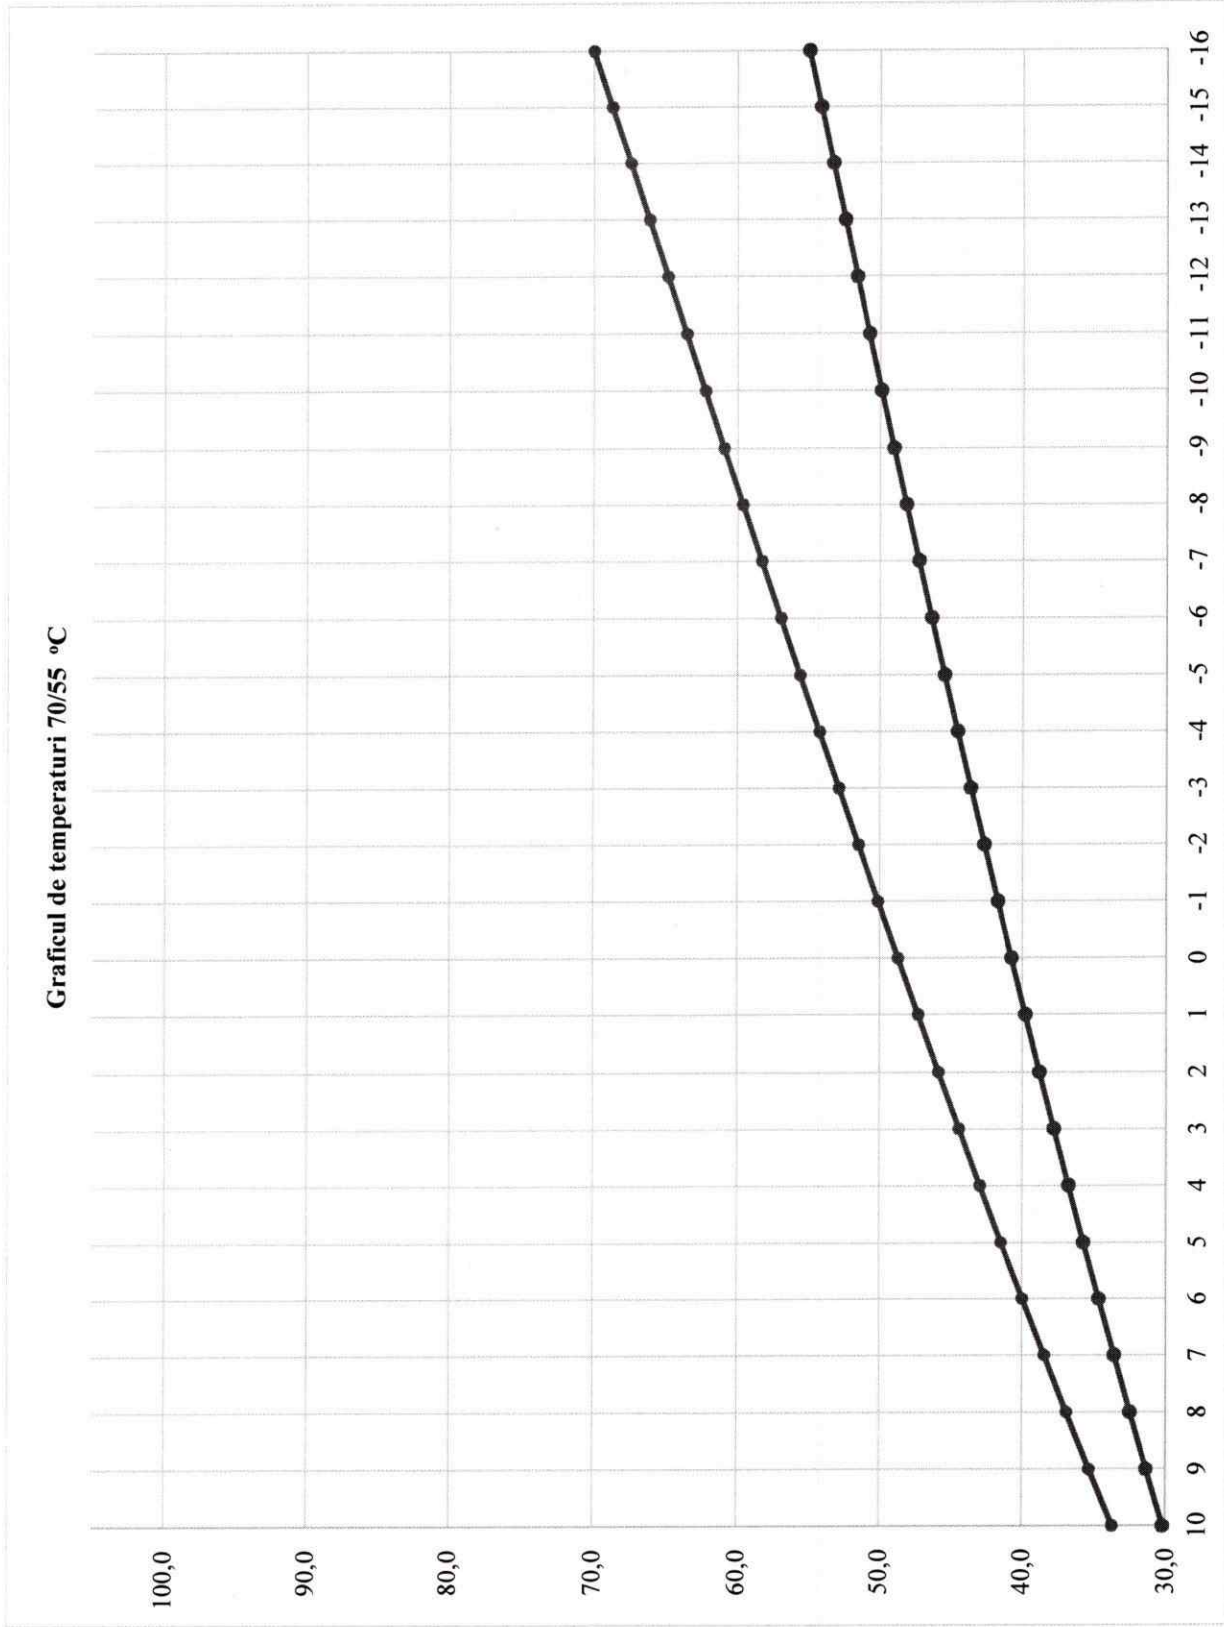

**Tabelul nr. 3: Graficul de temperatură 65/50 °C Sursele de generare
4 CT Suburbane - 6003 Băcioii Noi, 6051 Durllești, 6123 Colonița, 6071 Sîngera**


65/50 °C		
Taer. exterior	T1	T2
10	32,2	28,6
9	33,6	29,7
8	35,0	30,6
7	36,4	31,6
6	37,8	32,5
5	39,2	33,4
4	40,5	34,3
3	41,8	35,2
2	43,1	36,1
1	44,4	36,9
0	45,7	37,8
-1	47,0	38,6
-2	48,2	39,4
-3	49,5	40,2
-4	50,7	41,0
-5	52,0	41,8
-6	53,2	42,6
-7	54,4	43,4
-8	55,6	44,1
-9	56,8	44,9
-10	58,0	45,6
-11	59,2	46,4
-12	60,4	47,1
-13	61,5	47,8
-14	62,7	48,6
-15	63,8	49,3
-16	65,0	50,0

Graficul de temperaturi 65/50 °C

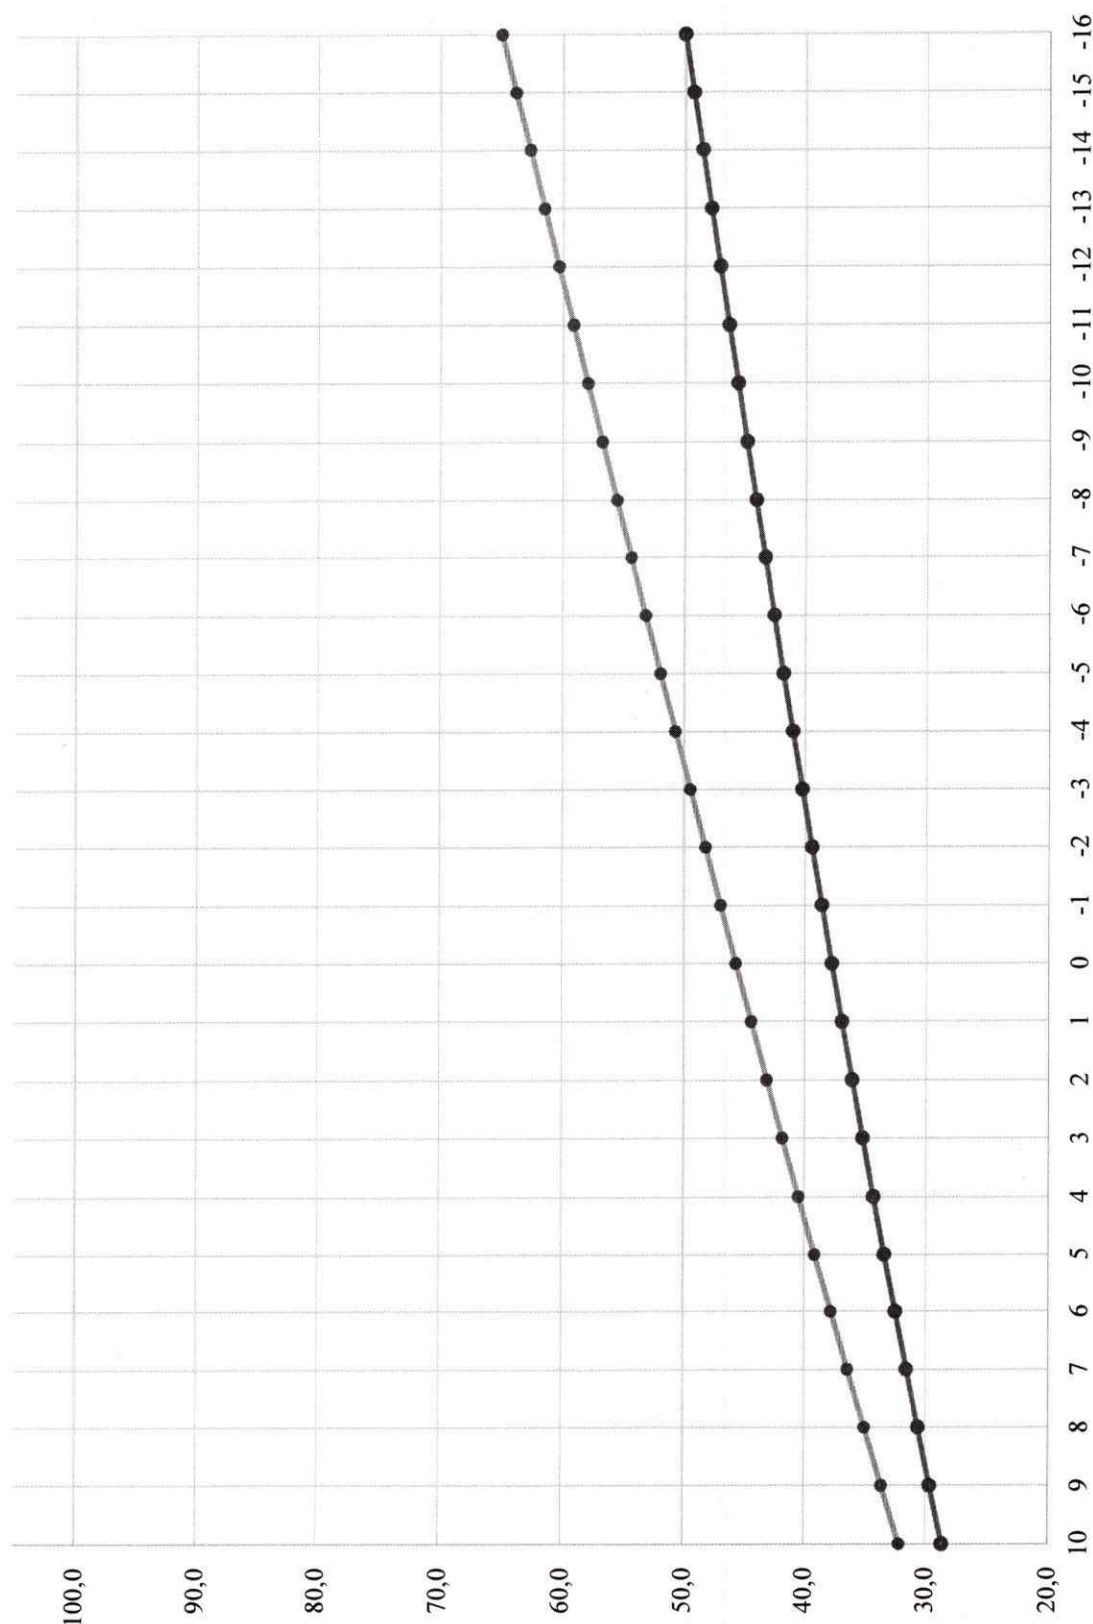


**Tabelul nr. 4: Graficul de temperatură 70/50 °C Sursele de generare
2 CT Suburbane - 6122 Colonița, 6142 Cricova**

70/50 °C		
Taer. exterior	T1	T2
10	33,6	28,8
9	35,2	29,9
8	36,7	30,8
7	38,3	31,8
6	39,8	32,7
5	41,3	33,6
4	42,8	34,5
3	44,2	35,4
2	45,7	36,3
1	47,1	37,1
0	48,5	38,0
-1	50,0	38,8
-2	51,4	39,6
-3	52,7	40,4
-4	54,1	41,2
-5	55,5	42,0
-6	56,8	42,7
-7	58,2	43,5
-8	59,5	44,2
-9	60,9	45,0
-10	62,2	45,7
-11	63,5	46,5
-12	64,8	47,2
-13	66,1	47,9
-14	67,4	48,6
-15	68,7	49,3
-16	70,0	50,0

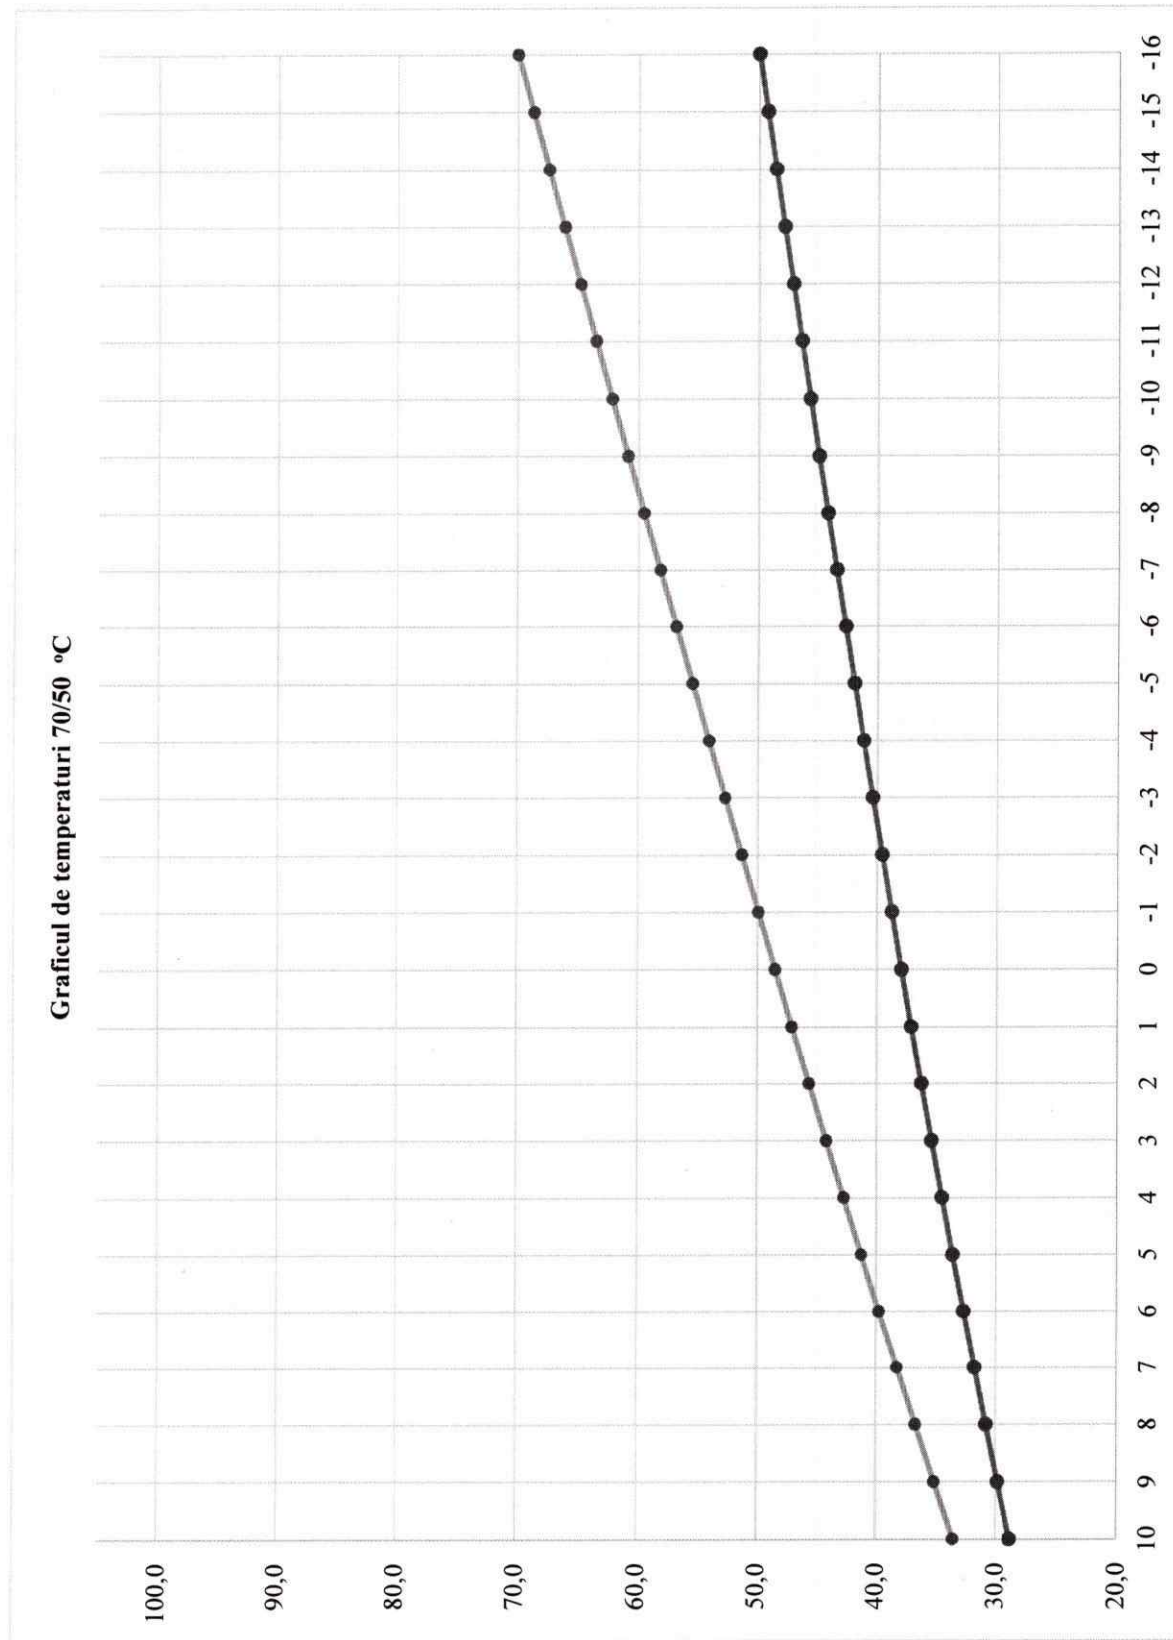


Tabelul nr. 5: Graficul de temperatură 70/60 °C Sursele de generare
2 CT Suburbane - 6091 Grădinești, 6124 Colonița

70/60 °C		
Taer. exterior	T1	T2
10	33,9	31,6
9	35,6	32,9
8	37,1	34,2
7	38,7	35,4
6	40,2	36,7
5	41,7	37,9
4	43,2	39,1
3	44,6	40,2
2	46,1	41,4
1	47,5	42,5
0	48,9	43,6
-1	50,3	44,7
-2	51,7	45,8
-3	53,1	46,9
-4	54,4	47,9
-5	55,8	49,0
-6	57,1	50,0
-7	58,4	51,1
-8	59,7	52,1
-9	61,1	53,1
-10	62,4	54,1
-11	63,6	55,1
-12	64,9	56,1
-13	66,2	57,1
-14	67,5	58,1
-15	68,7	59,0
-16	70,0	60,0

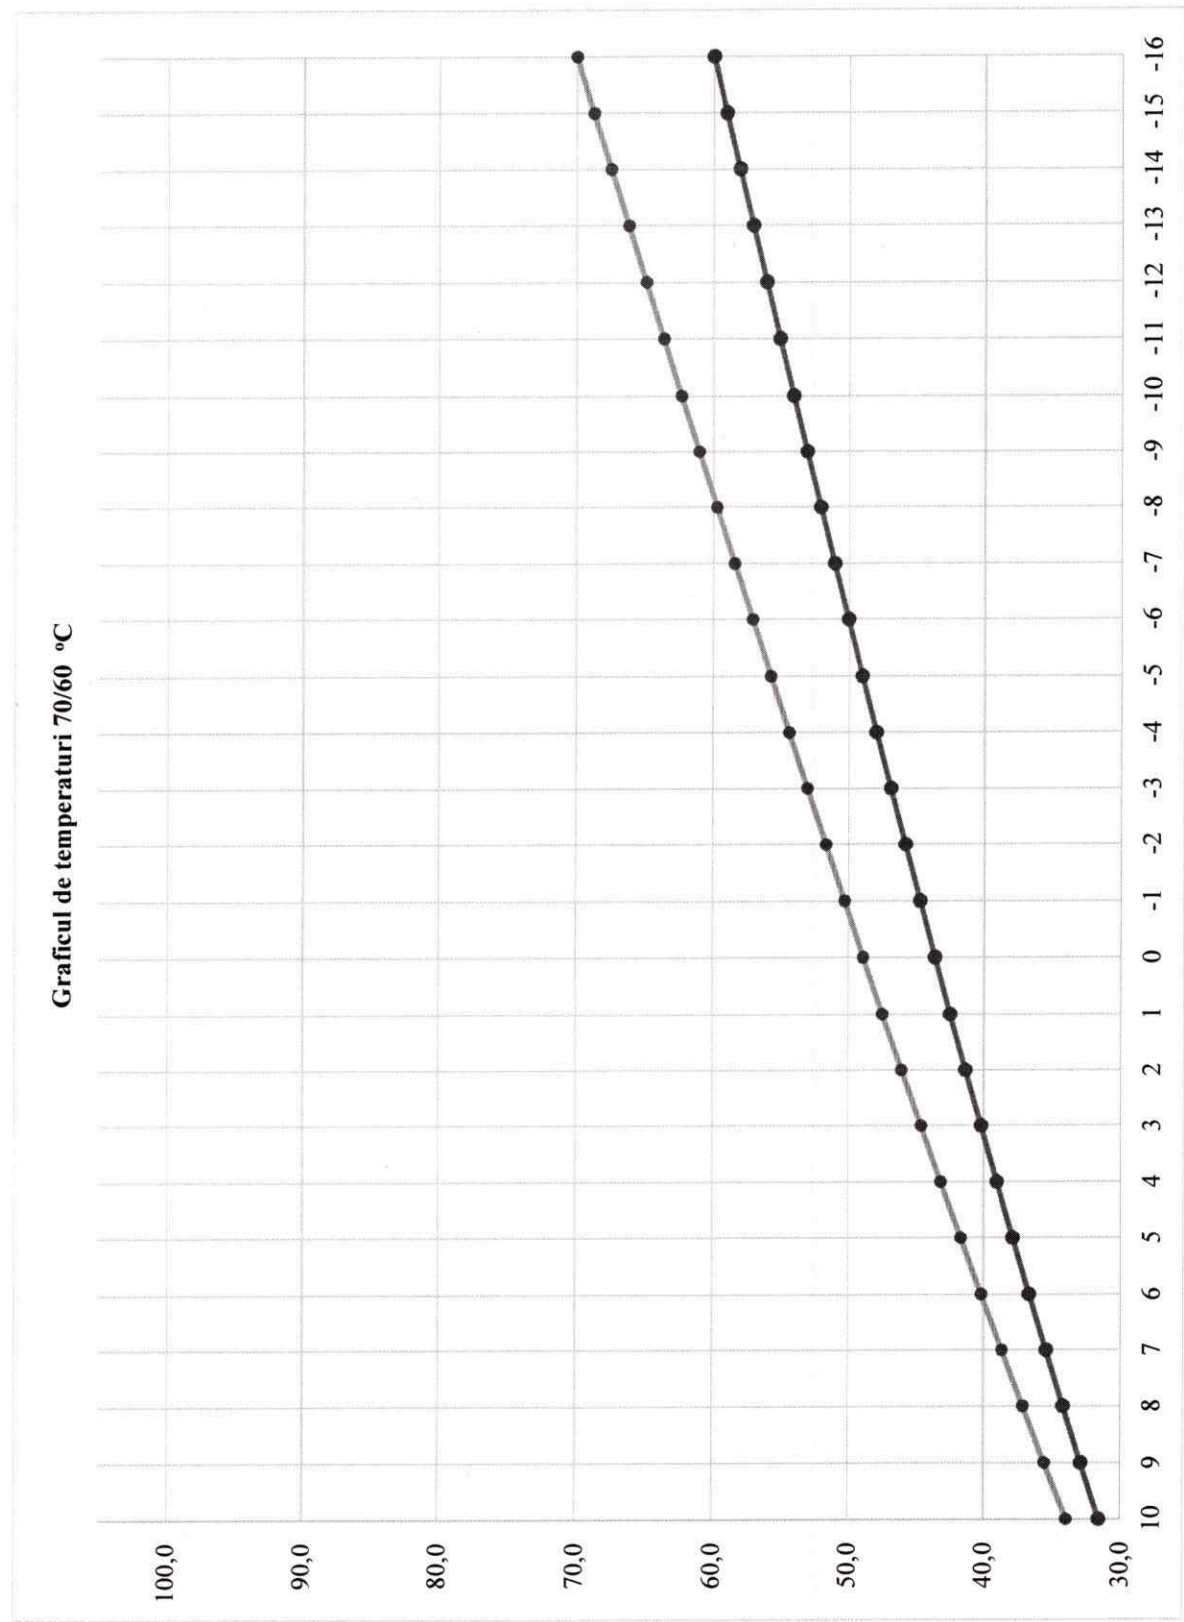


Tabelul nr. 6: Graficul de temperatură 75/50 °C Sursele de generare
2 CT Suburbane - 6022 Bubuieci, 6081 Dobrogea

75/50 °C		
Taer. exterior	T1	T2
10	34,9	29,0
9	36,7	30,1
8	38,4	31,0
7	40,1	32,0
6	41,8	32,9
5	43,4	33,8
4	45,0	34,7
3	46,6	35,6
2	48,2	36,5
1	49,8	37,3
0	51,4	38,1
-1	52,9	39,0
-2	54,5	39,8
-3	56,0	40,5
-4	57,5	41,3
-5	59,0	42,1
-6	60,5	42,9
-7	62,0	43,6
-8	63,5	44,3
-9	64,9	45,1
-10	66,4	45,8
-11	67,8	46,5
-12	69,3	47,2
-13	70,7	47,9
-14	72,2	48,6
-15	73,6	49,3
-16	75,0	50,0

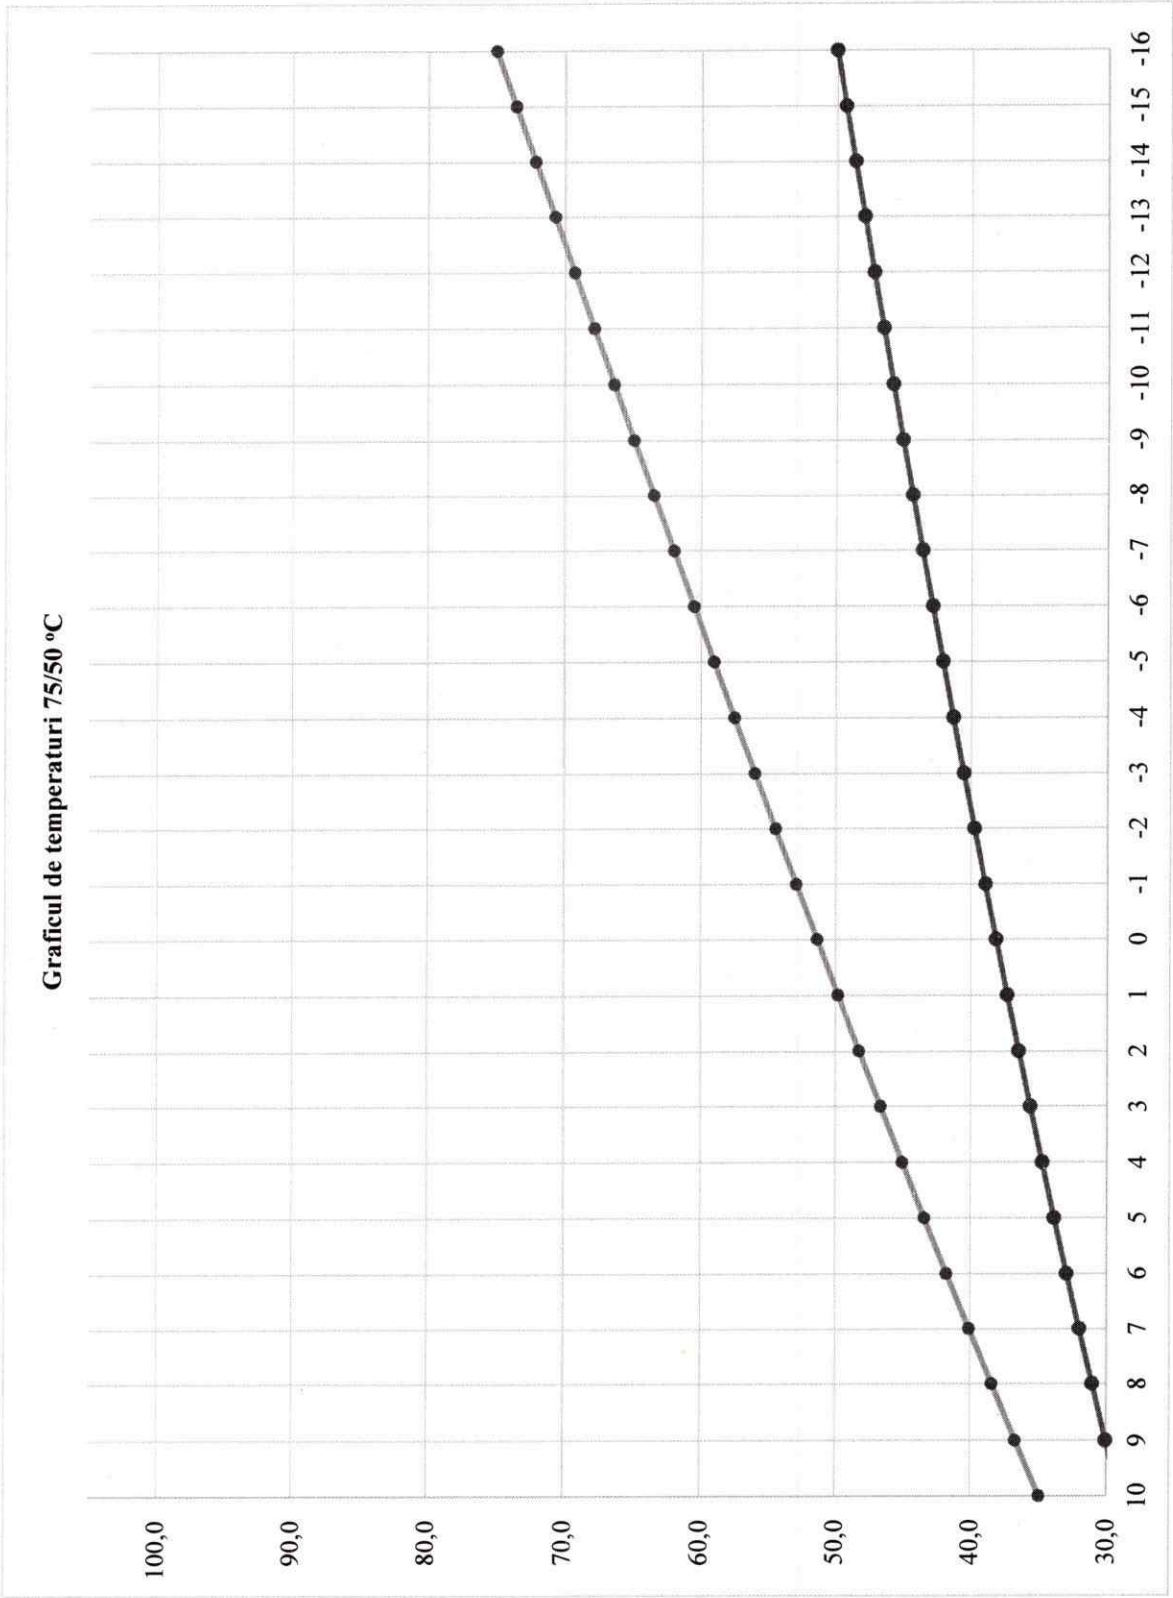


Tabelul nr. 7: Graficul de temperatură 80/60 °C Sursele de generare
2 CT Suburbane - 6011 Vadul lui Vodă, 6121 Colonița

80/60 °C		
Taer. exterior r	T1	T2
10	36,7	32,0
9	38,6	33,3
8	40,5	34,6
7	42,3	35,8
6	44,1	37,1
5	45,9	38,3
4	47,7	39,5
3	49,4	40,6
2	51,2	41,7
1	52,9	42,9
0	54,6	44,0
-1	56,2	45,1
-2	57,9	46,1
-3	59,5	47,2
-4	61,2	48,2
-5	62,8	49,3
-6	64,4	50,3
-7	66,0	51,3
-8	67,6	52,3
-9	69,2	53,3
-10	70,8	54,3
-11	72,3	55,3
-12	73,9	56,2
-13	75,4	57,2
-14	76,9	58,1
-15	78,5	59,1
-16	80,0	60,0

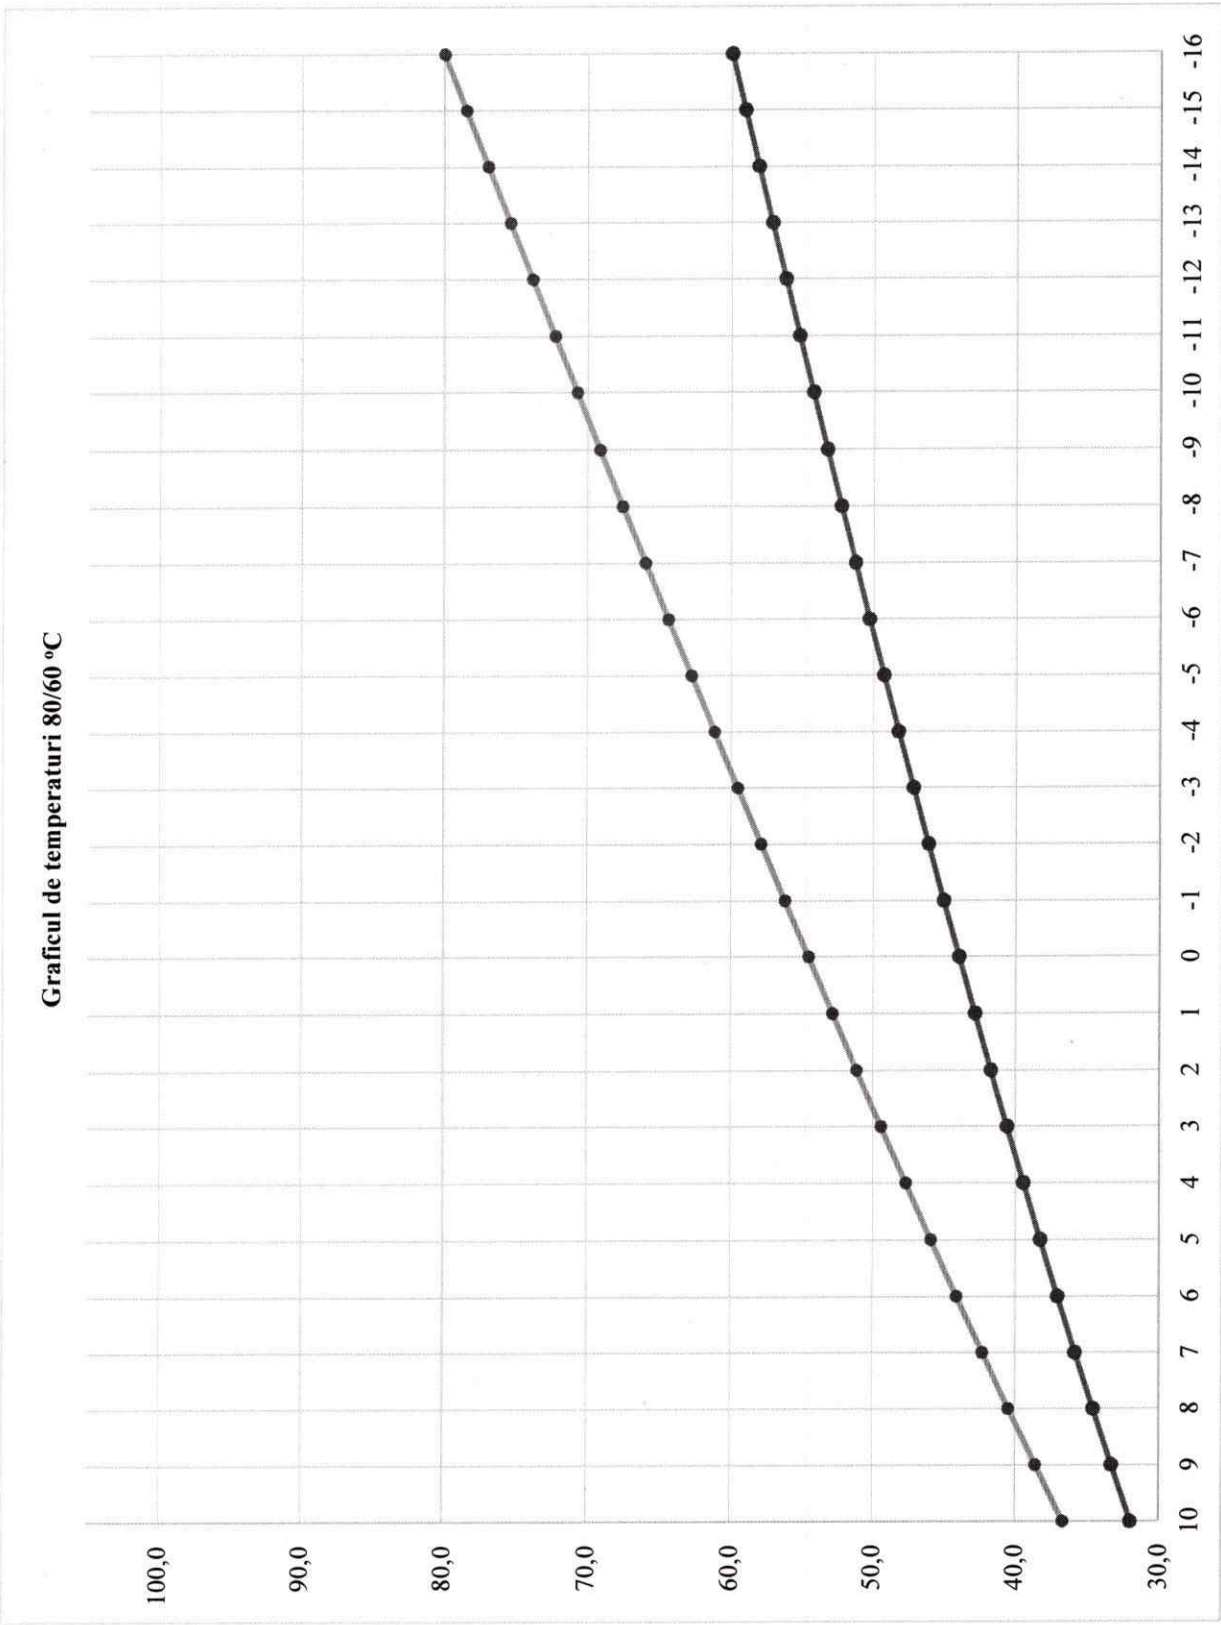


Tabelul nr. 8: Graficul de temperatură 75/55 °C Sursele de generare
CT Suburbană 6161 Stăuceni

75/55 °C		
Taer. exterior	T1	T2
10	35,1	30,4
9	36,9	31,6
8	38,6	32,7
7	40,3	33,8
6	42,0	34,9
5	43,6	36,0
4	45,2	37,0
3	46,8	38,0
2	48,4	39,0
1	50,0	40,0
0	51,6	41,0
-1	53,1	41,9
-2	54,6	42,9
-3	56,1	43,8
-4	57,6	44,7
-5	59,1	45,6
-6	60,6	46,5
-7	62,1	47,4
-8	63,6	48,3
-9	65,0	49,1
-10	66,5	50,0
-11	67,9	50,9
-12	69,3	51,7
-13	70,8	52,5
-14	72,2	53,4
-15	73,6	54,2
-16	75,0	55,0

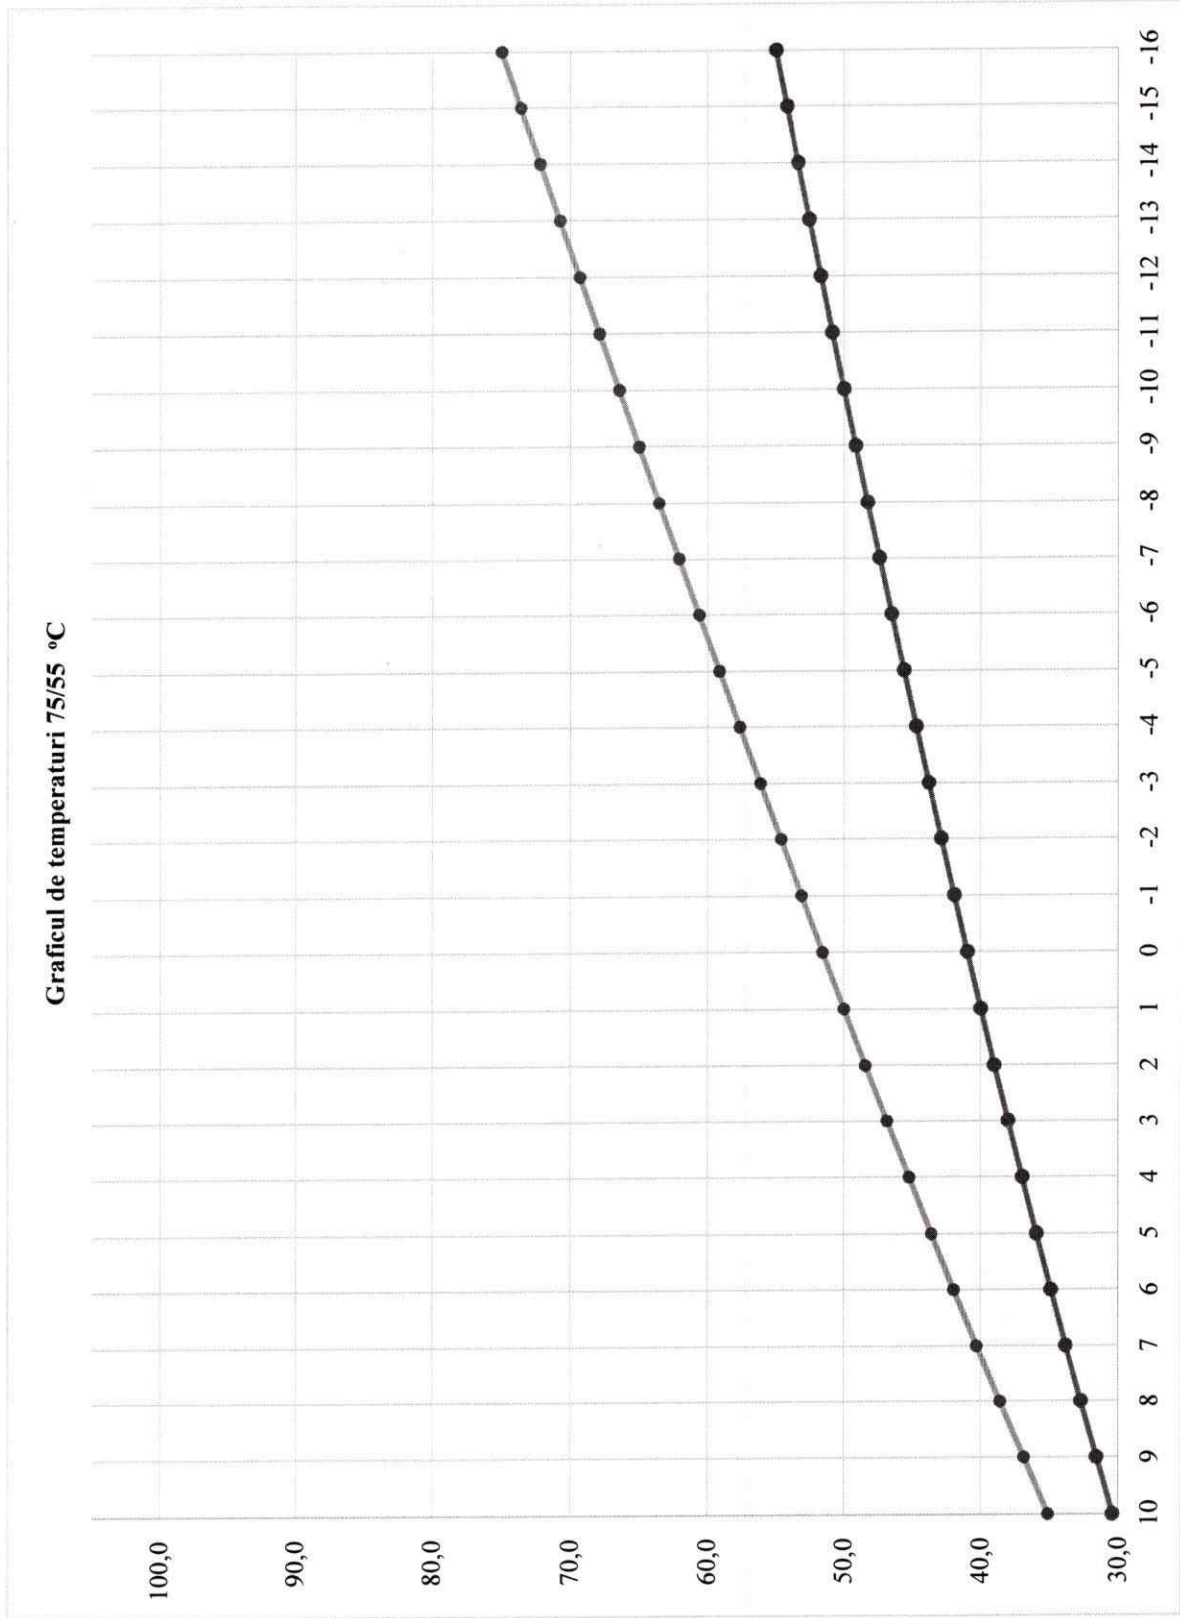

Tabelul nr. 9: Graficul de temperatură 80/65 °C Sursele de generare
CT Suburbană 6171 Mircești


80/65 °C		
Taer. exterior	T1	T2
10	36,9	33,4
9	38,8	34,8
8	40,7	36,3
7	42,5	37,7
6	44,3	39,0
5	46,1	40,4
4	47,9	41,7
3	49,6	43,0
2	51,3	44,3
1	53,1	45,6
0	54,7	46,8
-1	56,4	48,0
-2	58,1	49,2
-3	59,7	50,4
-4	61,3	51,6
-5	62,9	52,8
-6	64,5	54,0
-7	66,1	55,1
-8	67,7	56,2
-9	69,3	57,4
-10	70,8	58,5
-11	72,4	59,6
-12	73,9	60,7
-13	75,5	61,8
-14	77,0	62,9
-15	78,5	63,9
-16	80,0	65,0

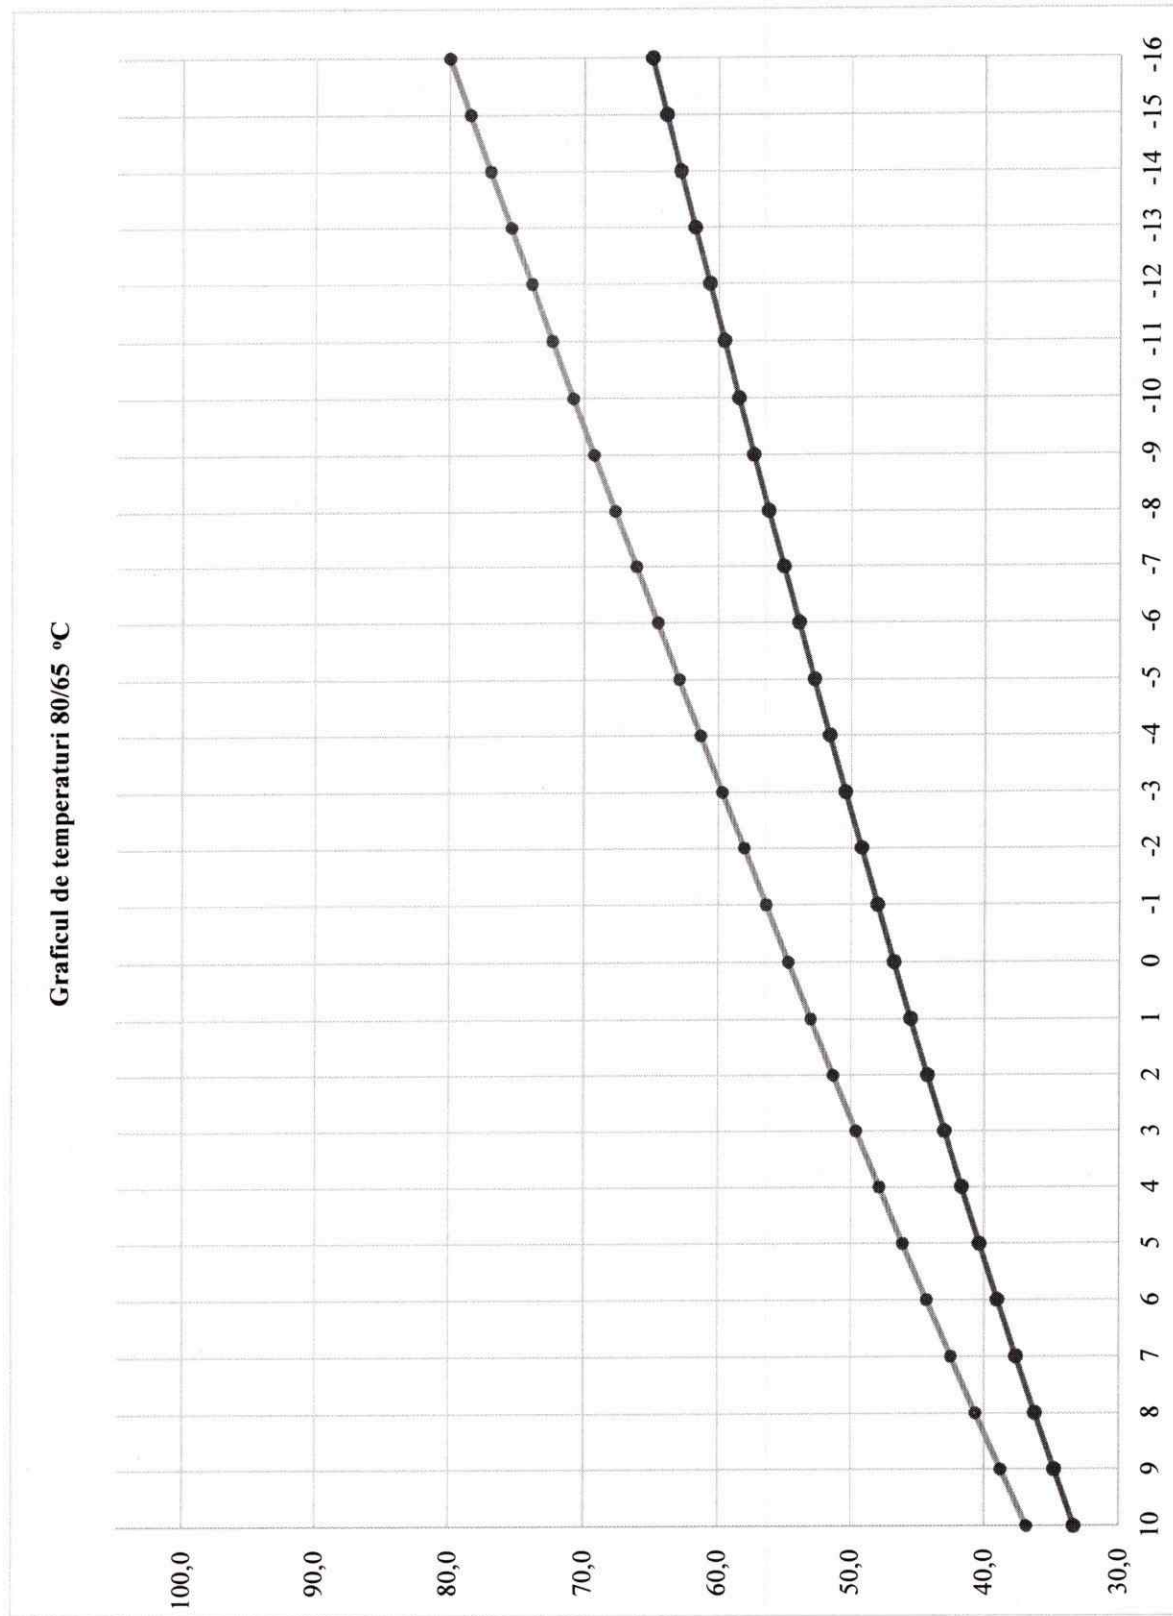

Graficul de temperatură
pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică al
S.A. „CET-Nord”


Tabelul nr. 1: Graficul de temperaturi 120/70 °C Sursa de generare CET

Graficul de temperaturi 120/70 °C, 95 °C

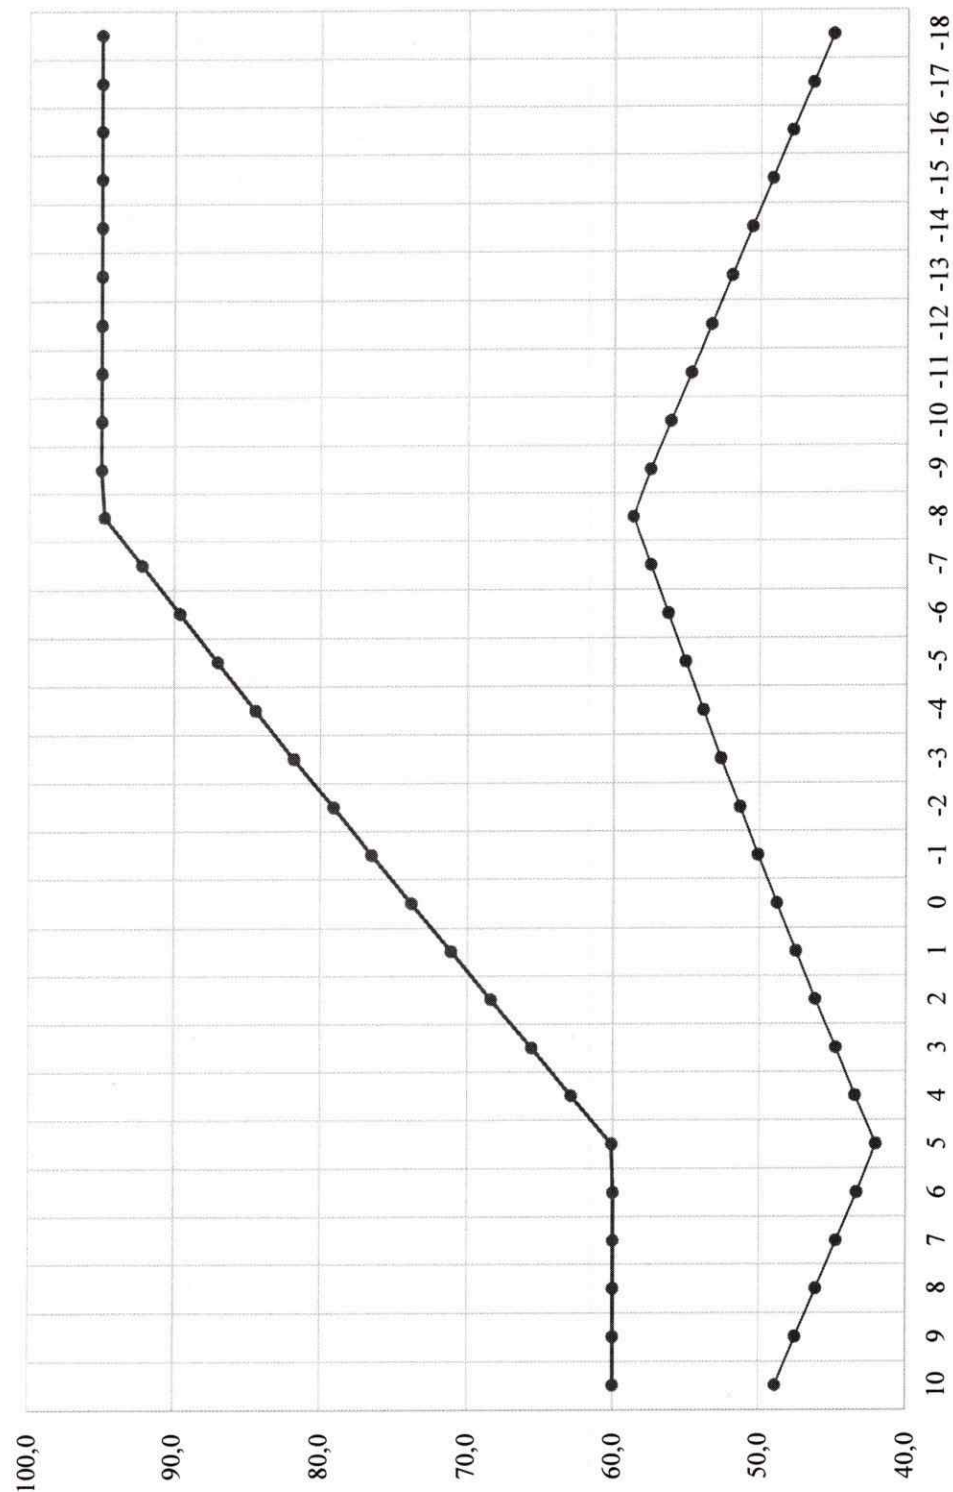

Tabelul nr. 2: Graficul de temperaturi 80/60 °C Sursele de generare CT Molodova, CT Arbore


80/60 °C		
T aer. exterior	T1	T2
10	35,8	31,4
9	37,7	32,7
8	39,4	33,9
7	41,2	35,1
6	42,9	36,3
5	44,6	37,4
4	46,3	38,5
3	48,0	39,6
2	49,6	40,7
1	51,3	41,8
0	52,9	42,9
-1	54,5	43,9
-2	56,0	44,9
-3	57,6	46,0
-4	59,2	47,0
-5	60,7	47,9
-6	62,3	48,9
-7	63,8	49,9
-8	65,3	50,9
-9	66,8	51,8
-10	68,3	52,8
-11	69,8	53,7
-12	71,3	54,6
-13	72,7	55,5
-14	74,2	56,4
-15	75,7	57,3
-16	77,1	58,2
-17	78,6	59,1
-18	80,0	60,0

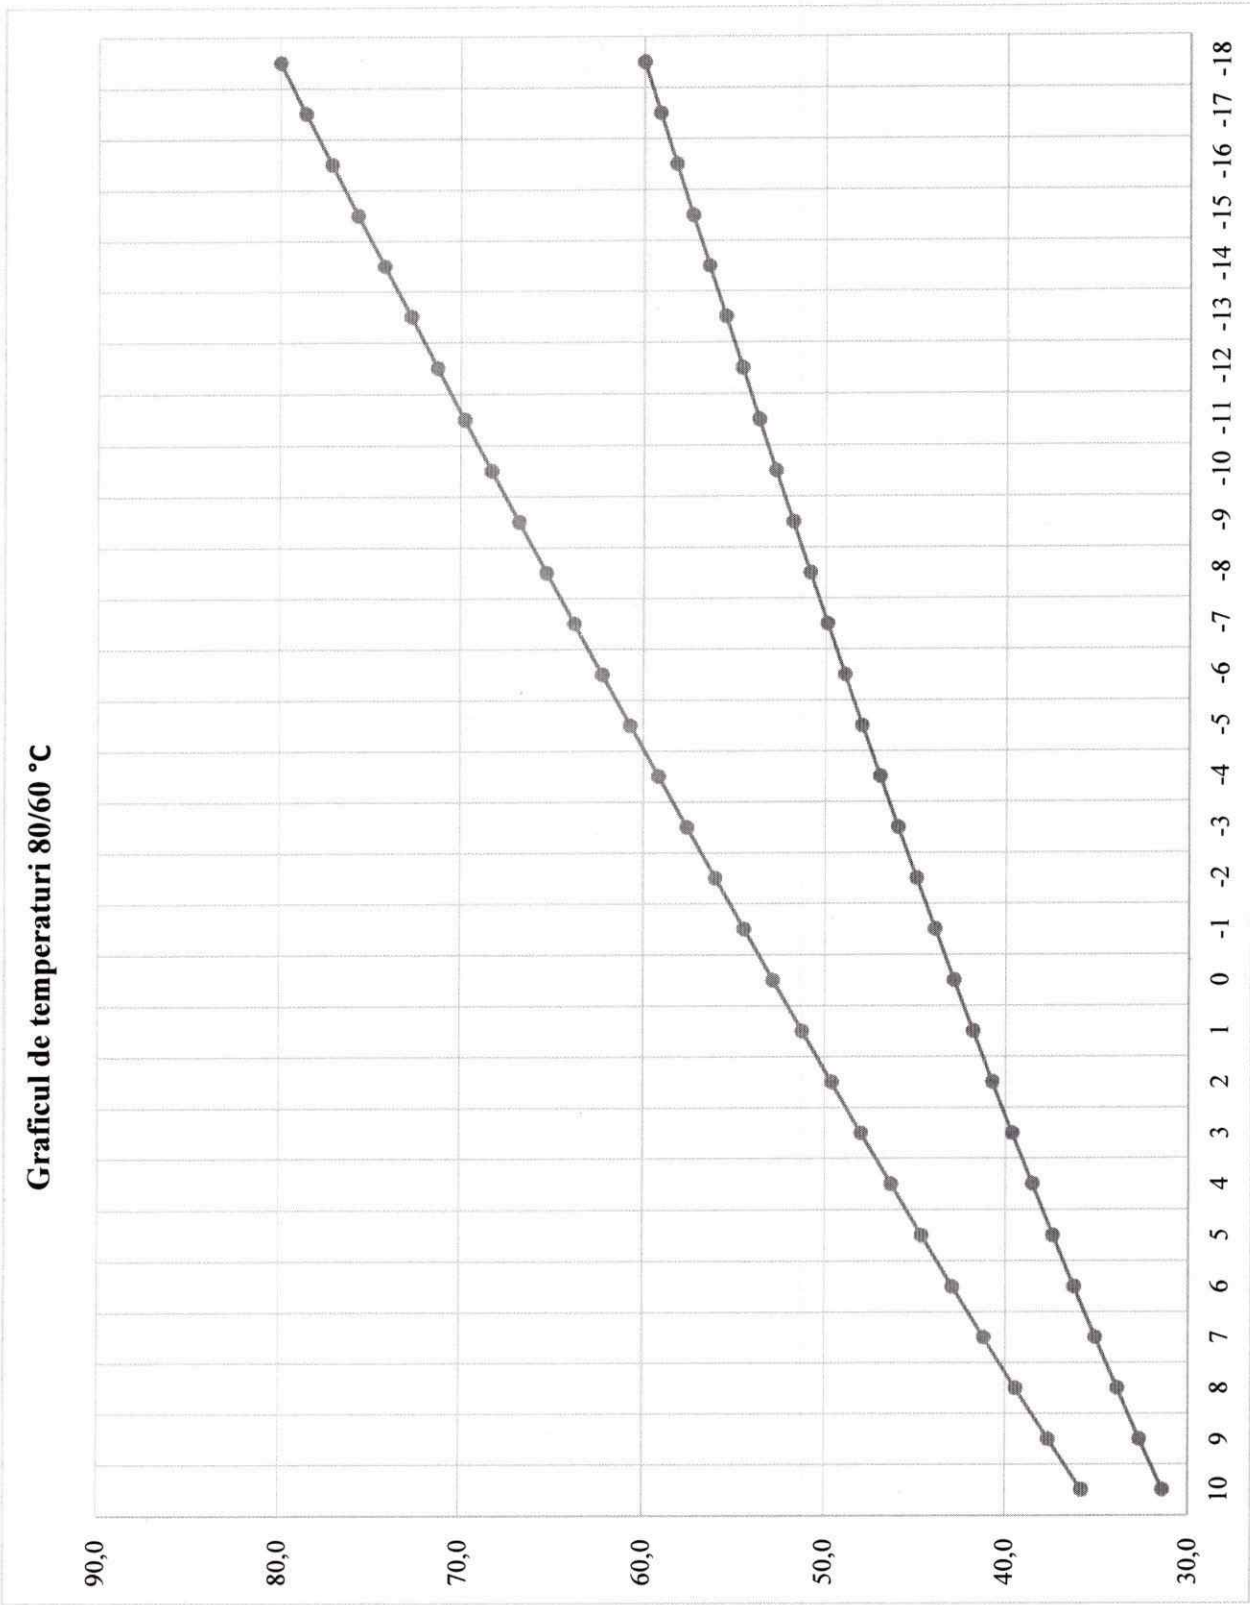

Tabelul nr. 3: Graficul de temperaturi 90/70 °C Sursele de generare CT str. Feroviarilor, CT str. Crîlov


90/70 °C		
T aer exterior	T1	T2
10	38,8	34,4
9	41,0	36,0
8	43,0	37,5
7	45,1	39,0
6	47,1	40,4
5	49,1	41,8
4	51,0	43,2
3	52,9	44,6
2	54,9	46,0
1	56,7	47,3
0	58,6	48,6
-1	60,5	49,9
-2	62,3	51,2
-3	64,1	52,4
-4	65,9	53,7
-5	67,7	54,9
-6	69,5	56,2
-7	71,3	57,4
-8	73,0	58,6
-9	74,8	59,8
-10	76,5	60,9
-11	78,2	62,1
-12	79,9	63,3
-13	81,6	64,4
-14	83,3	65,5
-15	85,0	66,7
-16	86,7	67,8
-17	88,3	68,9
-18	90,0	70,0

Graficul de temperaturi 90/70 °C

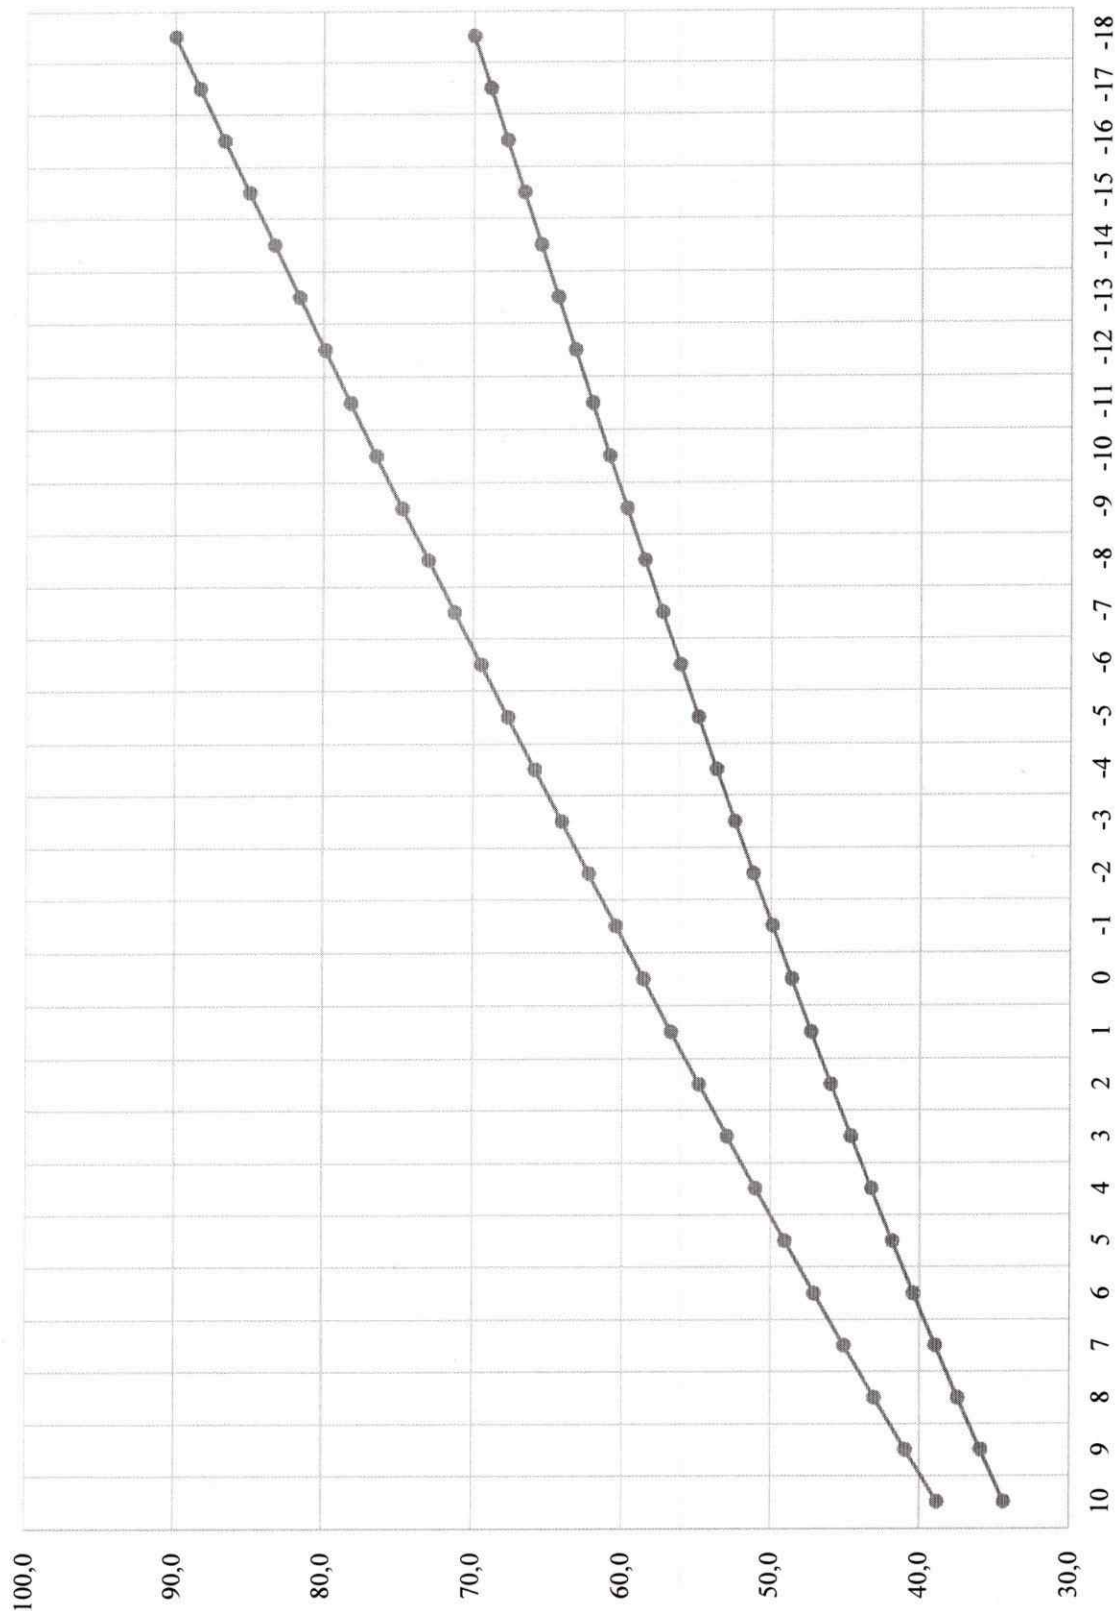


Tabelul nr. 4: Graficul de temperaturi 70/50 °C Sursele de generare CT str. Hajdeu, CT str. Dubinovschi, CT str. Soroca

70/50 °C		
T aer exterior	T1	T2
10	32,8	28,4
9	34,4	29,4
8	35,9	30,3
7	37,3	31,2
6	38,8	32,1
5	40,2	33,0
4	41,6	33,8
3	43,0	34,7
2	44,4	35,5
1	45,8	36,3
0	47,1	37,1
-1	48,5	37,9
-2	49,8	38,7
-3	51,1	39,5
-4	52,4	40,2
-5	53,7	41,0
-6	55,0	41,7
-7	56,3	42,4
-8	57,6	43,2
-9	58,9	43,9
-10	60,1	44,6
-11	61,4	45,3
-12	62,6	46,0
-13	63,9	46,7
-14	65,1	47,3
-15	66,3	48,0
-16	67,6	48,7
-17	68,8	49,3
-18	70,0	50,0

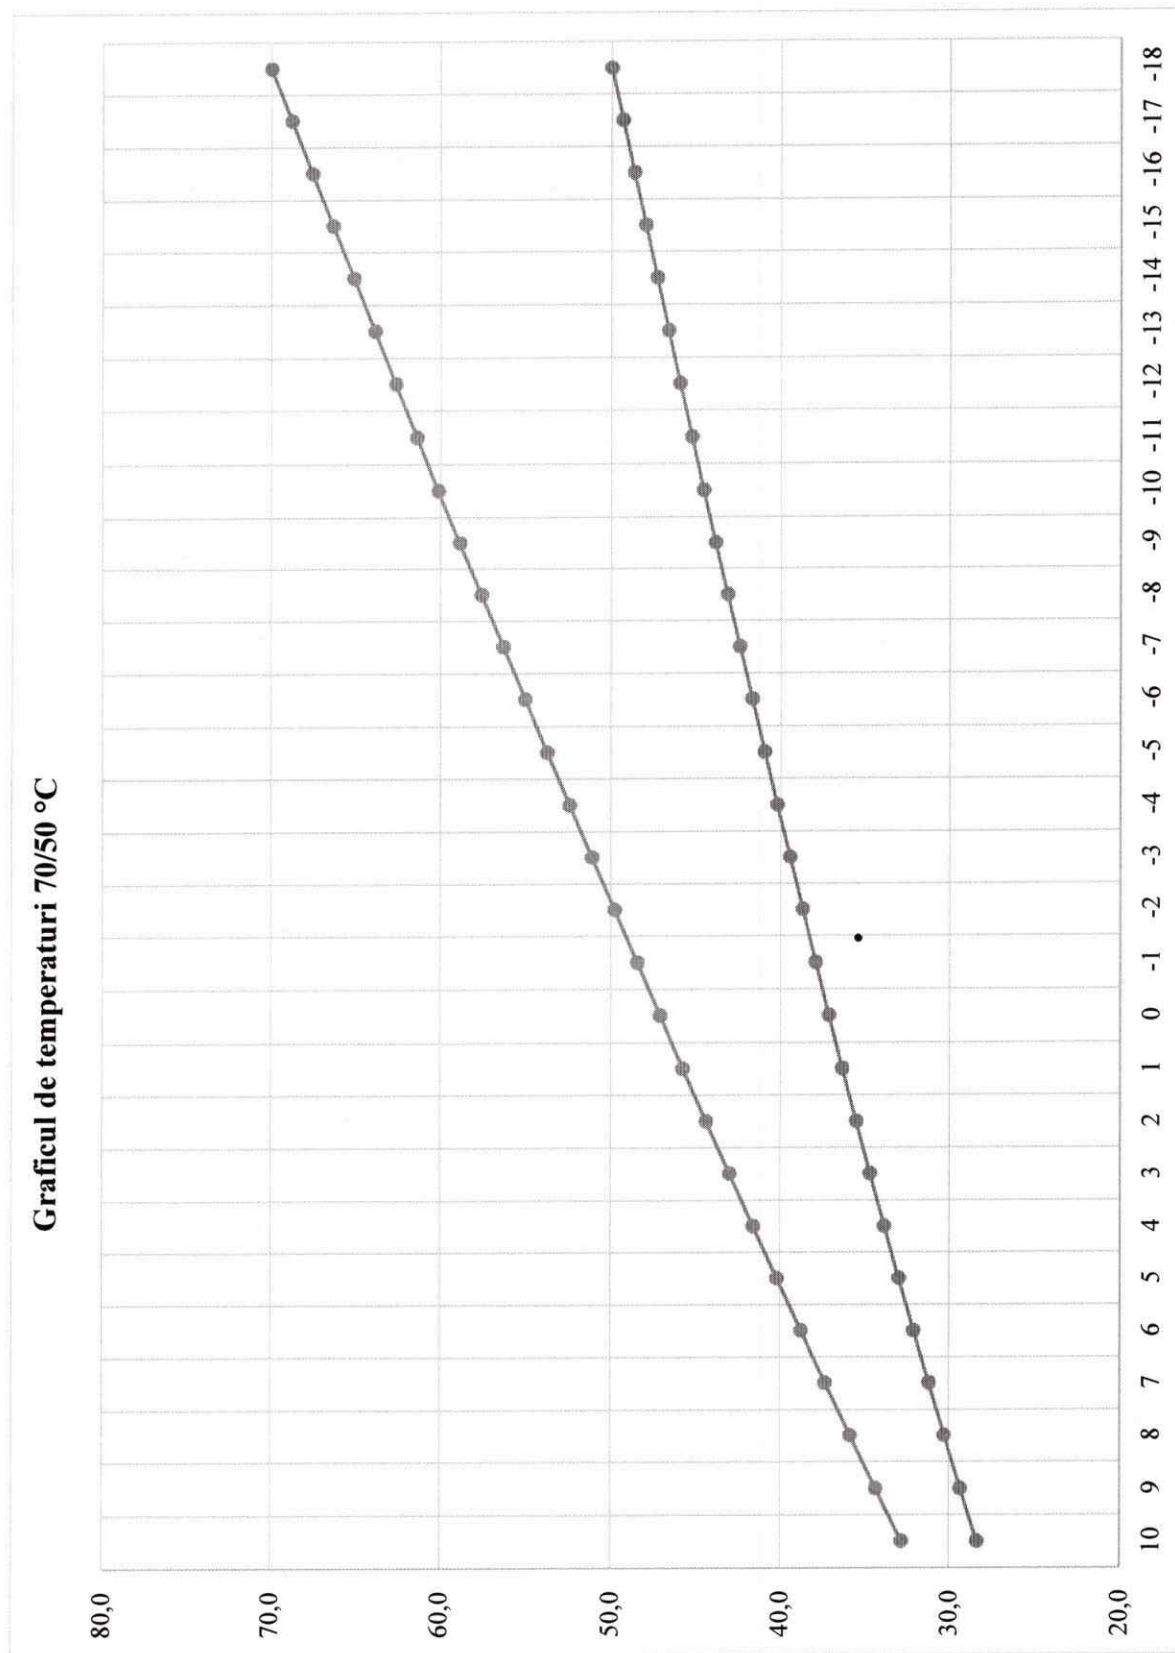

Graficul de temperatură
pentru regimurile de lucru ale sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică al
Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat”

Graficul de temperatură 75/60 °C

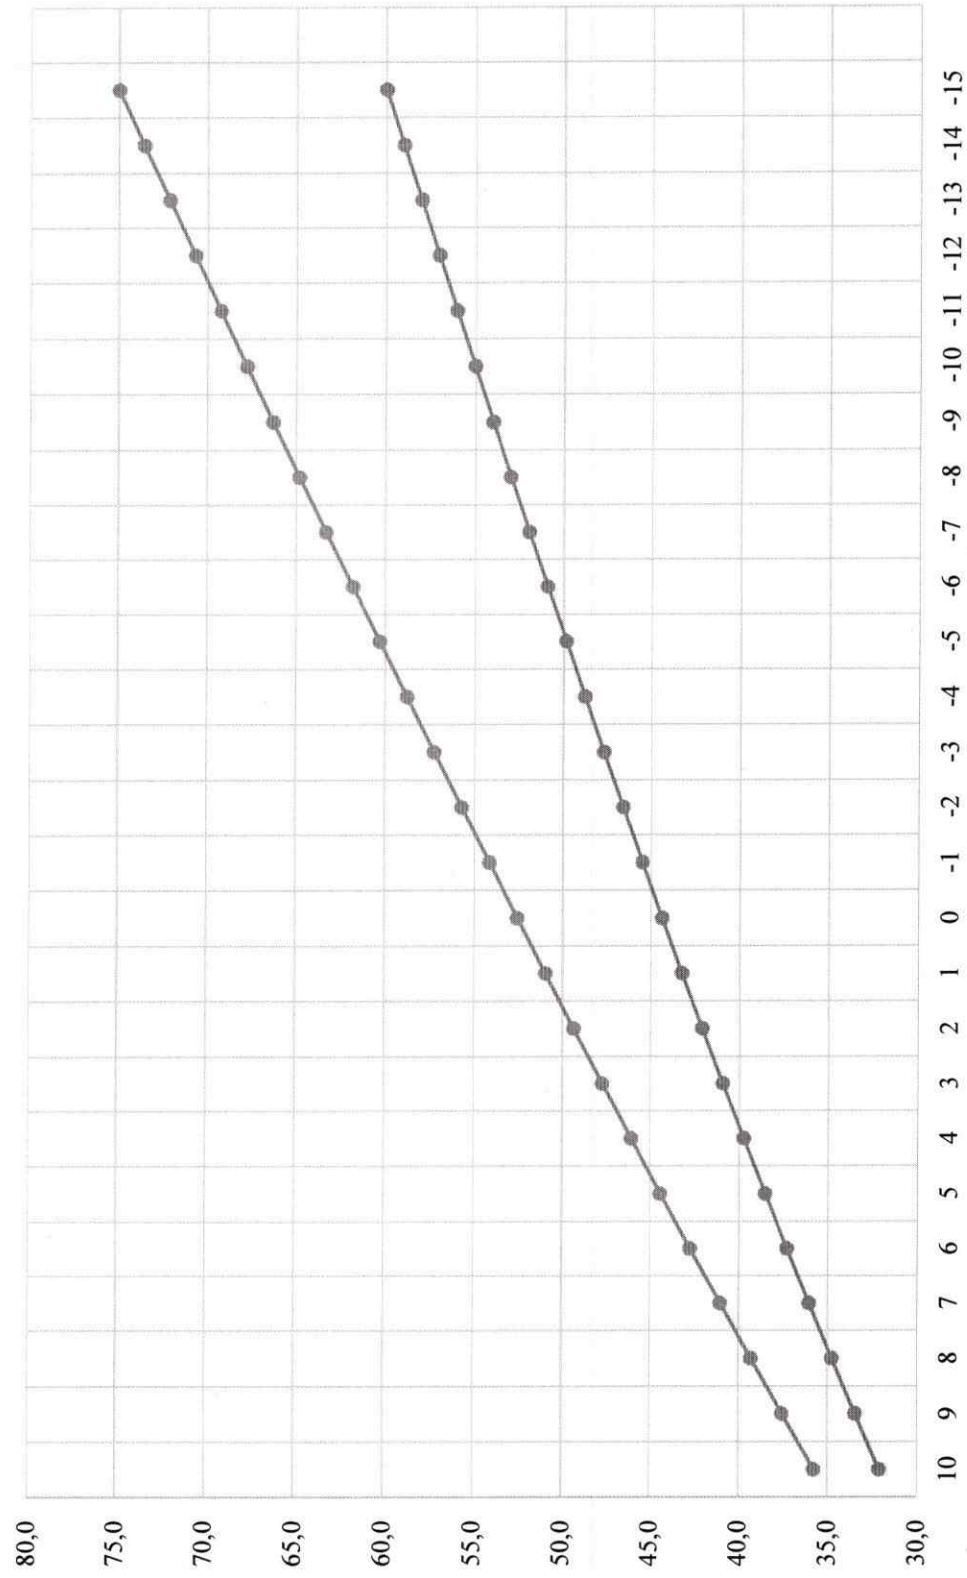

75/60 °C		
T aer exterior	T1	T2
10	35,8	32,1
9	37,6	33,5
8	39,3	34,8
7	41,1	36,1
6	42,8	37,3
5	44,4	38,5
4	46,1	39,7
3	47,8	40,9
2	49,4	42,1
1	51,0	43,3
0	52,6	44,4
-1	54,1	45,5
-2	55,7	46,6
-3	57,3	47,7
-4	58,8	48,8
-5	60,3	49,9
-6	61,8	50,9
-7	63,3	52,0
-8	64,8	53,0
-9	66,3	54,0
-10	67,8	55,0
-11	69,2	56,0
-12	70,7	57,0
-13	72,1	58,0
-14	73,6	59,0
-15	75,0	60,0